

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it" <segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it>
trasporto.operepubbliche.parcheggi@comune.napoli.it"
trasporto.operepubbliche.parcheggi@comune.napoli.it>, "verde.citta@pec.comune.napoli.it"
<verde.citta@pec.comune.napoli.it>

Spedito mercoledì 7 novembre 2018 - 16:42


**[0027825-2018] Progetto Esecutivo "REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA"
- Soluzione Progettuale Alternativa**

COMUNE DI NAPOLI
Protocollo n. 27825 del 07/11/2018
Buoni saluti

Allegato(i)

5b2a-4c40-4eec-91f0-388cc8da79ff_G.RL.1rilievotopografico500REV.3.pdf (3661 Kb)
firma.xml (4 Kb)
18_0027825_01.pdf (63 Kb)



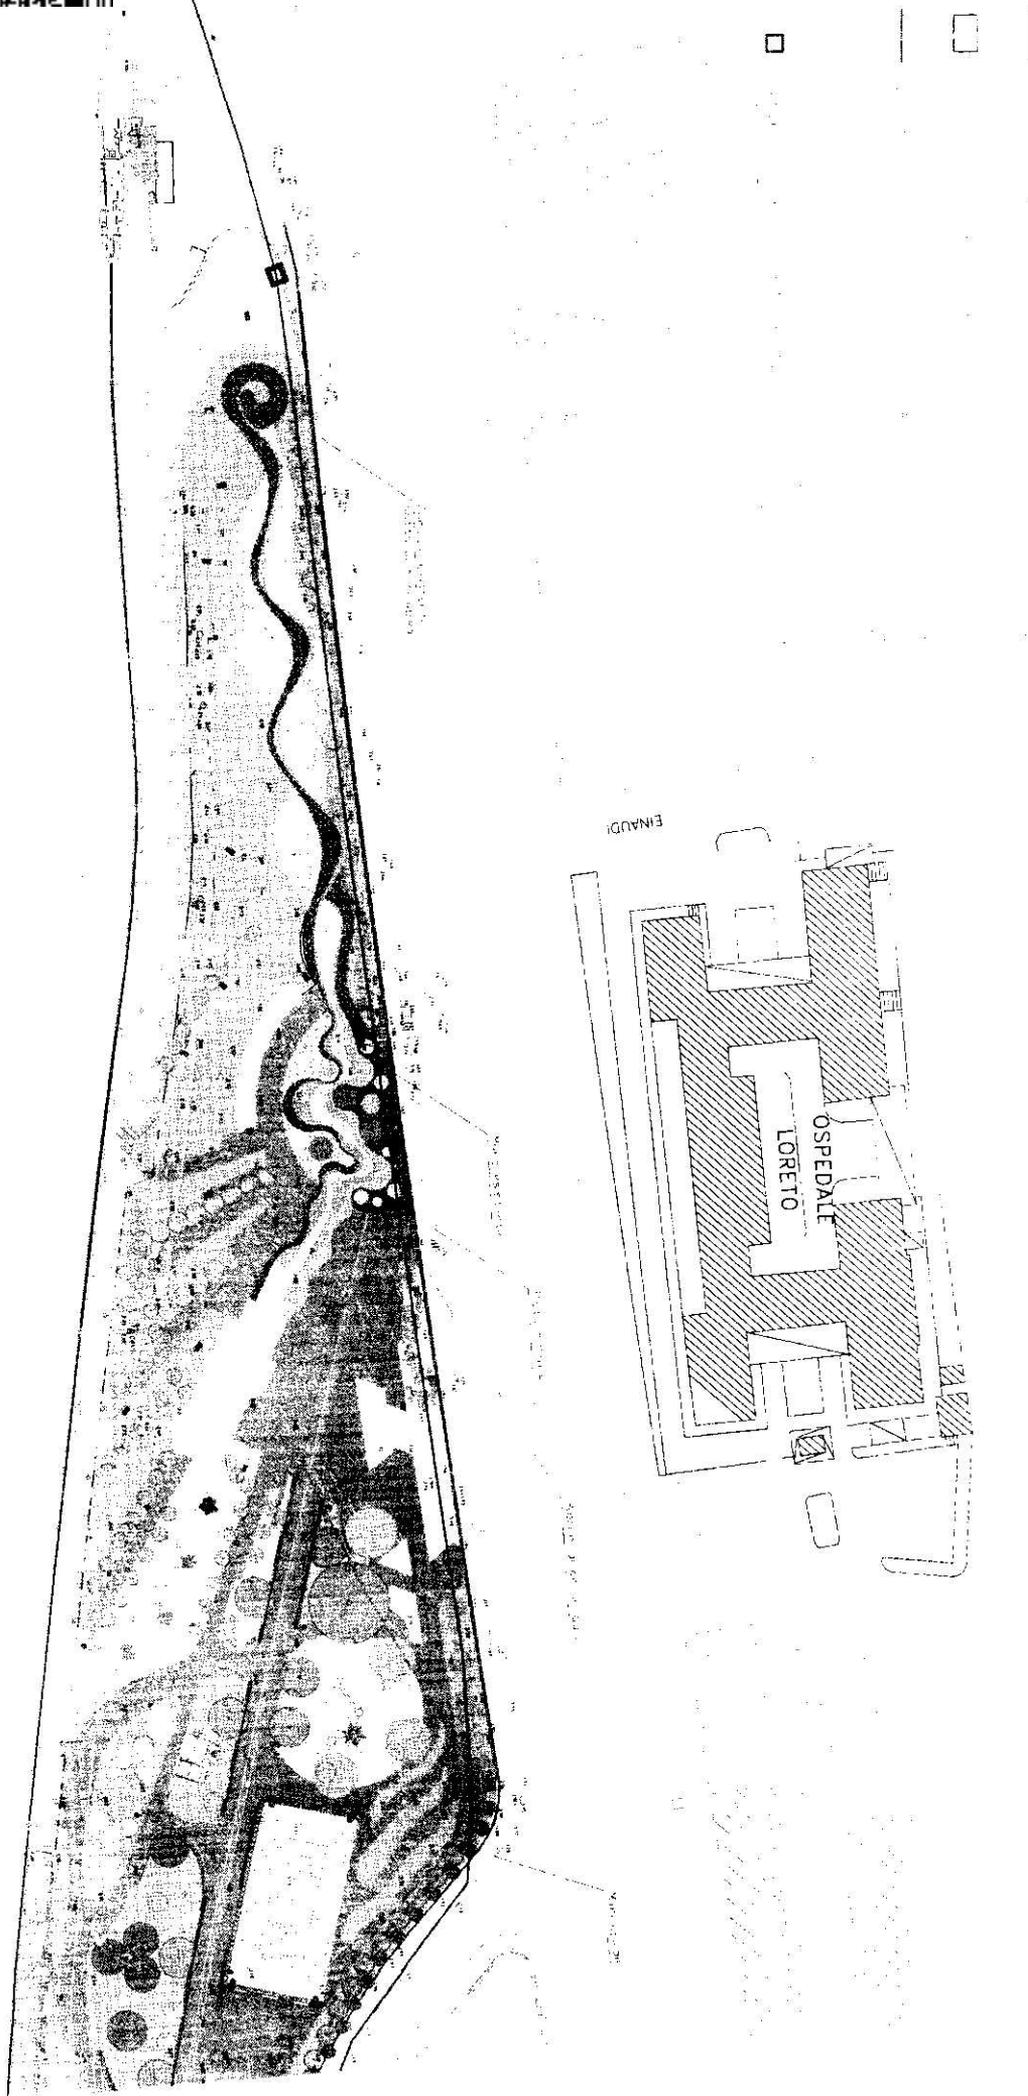

ABC

Acqua Bene Comune

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Prot. N. 0627626
del 07/11/2018

Spett. le

Comune di NAPOLI
Direzione Centrale Ambiente, tutela
del territorio e del mare
Servizio Verde della Città
Palazzo San Giacomo
Piazza Municipio n.1
80133 - Napoli

alla c.a. dott.ssa Teresa Bastia
trasporto.operepubbliche.parcheggi@comune.napoli.it
verde.citta@pec.comune.napoli.it

**OGGETTO: Progetto Esecutivo "REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA"
- Soluzione Progettuale Alternativa -**

Con riferimento ai colloqui intercorsi per le vie brevi, si trasmette in allegato una soluzione progettuale relativa alla deviazione del DN500 in ghisa sferoidale di alimentazione della linea antincendio della metropolitana di Napoli interferente con i Vs. lavori, alternativa rispetto a quella proposta nella nota ABC prot.25558 del 12/102018.

Nel tratto interferente, sarà posata una nuova condotta DN500 in g.s. in sostituzione dell'esistente in cavo terra all'interno dell'area del Parco della Marinella, per una lunghezza di circa 130 metri, come da rappresentazione grafica in allegato.

Come concordato, le opere civili (consistenti nello scavo, nel rinterro e nella realizzazione dei blocchi di ancoraggio in c.a.) saranno realizzate dall'impresa esecutrice, mentre ABC provvederà alla fornitura ed alla posa della nuova condotta.

L'importo lavori relativo alla deviazione citata, per la sola parte idraulica, ammonta a circa 48'000,00 € oltre iva. Tali oneri saranno a carico del proponente e dovranno essere previsti all'interno del quadro economico di progetto.

Come già concordato e riportato anche nella Nota ABC prot.25558 del 12/10/2018 si provvederà allo spostamento della condotta DN150 esistente ma, le opere, in fase di esecuzione, dovranno essere realizzate in maniera tale da non interferire con la condotta stessa, garantendo l'assenza di qualsiasi manufatto e/o piantumazione arborea in corrispondenza della stessa. Si ricorda infine che bisognerà sempre garantire l'accessibilità alla condotta per eventuali lavori di manutenzione. Tali prescrizioni, ovviamente, valgono anche per il tratto di DN500 che passerà all'interno del Parco.

In attesa di un Vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati citati

PROGETTAZIONE
Ing. Antonio Franza
Ing. Giuseppe Valentino

UFFICIO SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



NAPOLI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI

ing. Gianluca Sorgenti

www.abc.napoli.it
info@abc.napoli.it
email certificata

segreteria generale a: abcnapoli@comune.napoli.it

P. IVA 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.044 i.v.

Via Argonne, 929
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190