


Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO

**AMBITO URBANO - VIA FORIA**

- LEGENDA**
- CAMGEN - Campitura edifici generici
  - CAMMON - Campitura edifici monumentali
  - CAMCHI - Campitura edifici religiosi
  - CAMPUB - Campitura edifici pubblici
  - CAMVIN - Campitura edifici vincolati

- ASSI URBANI PRINCIPALI**
- Via Foria
- PIAZZE E LARGHI**
- Piazza Carlo III  
Larghetto Sant'Antonio Abate  
Via Porta San Gennaro

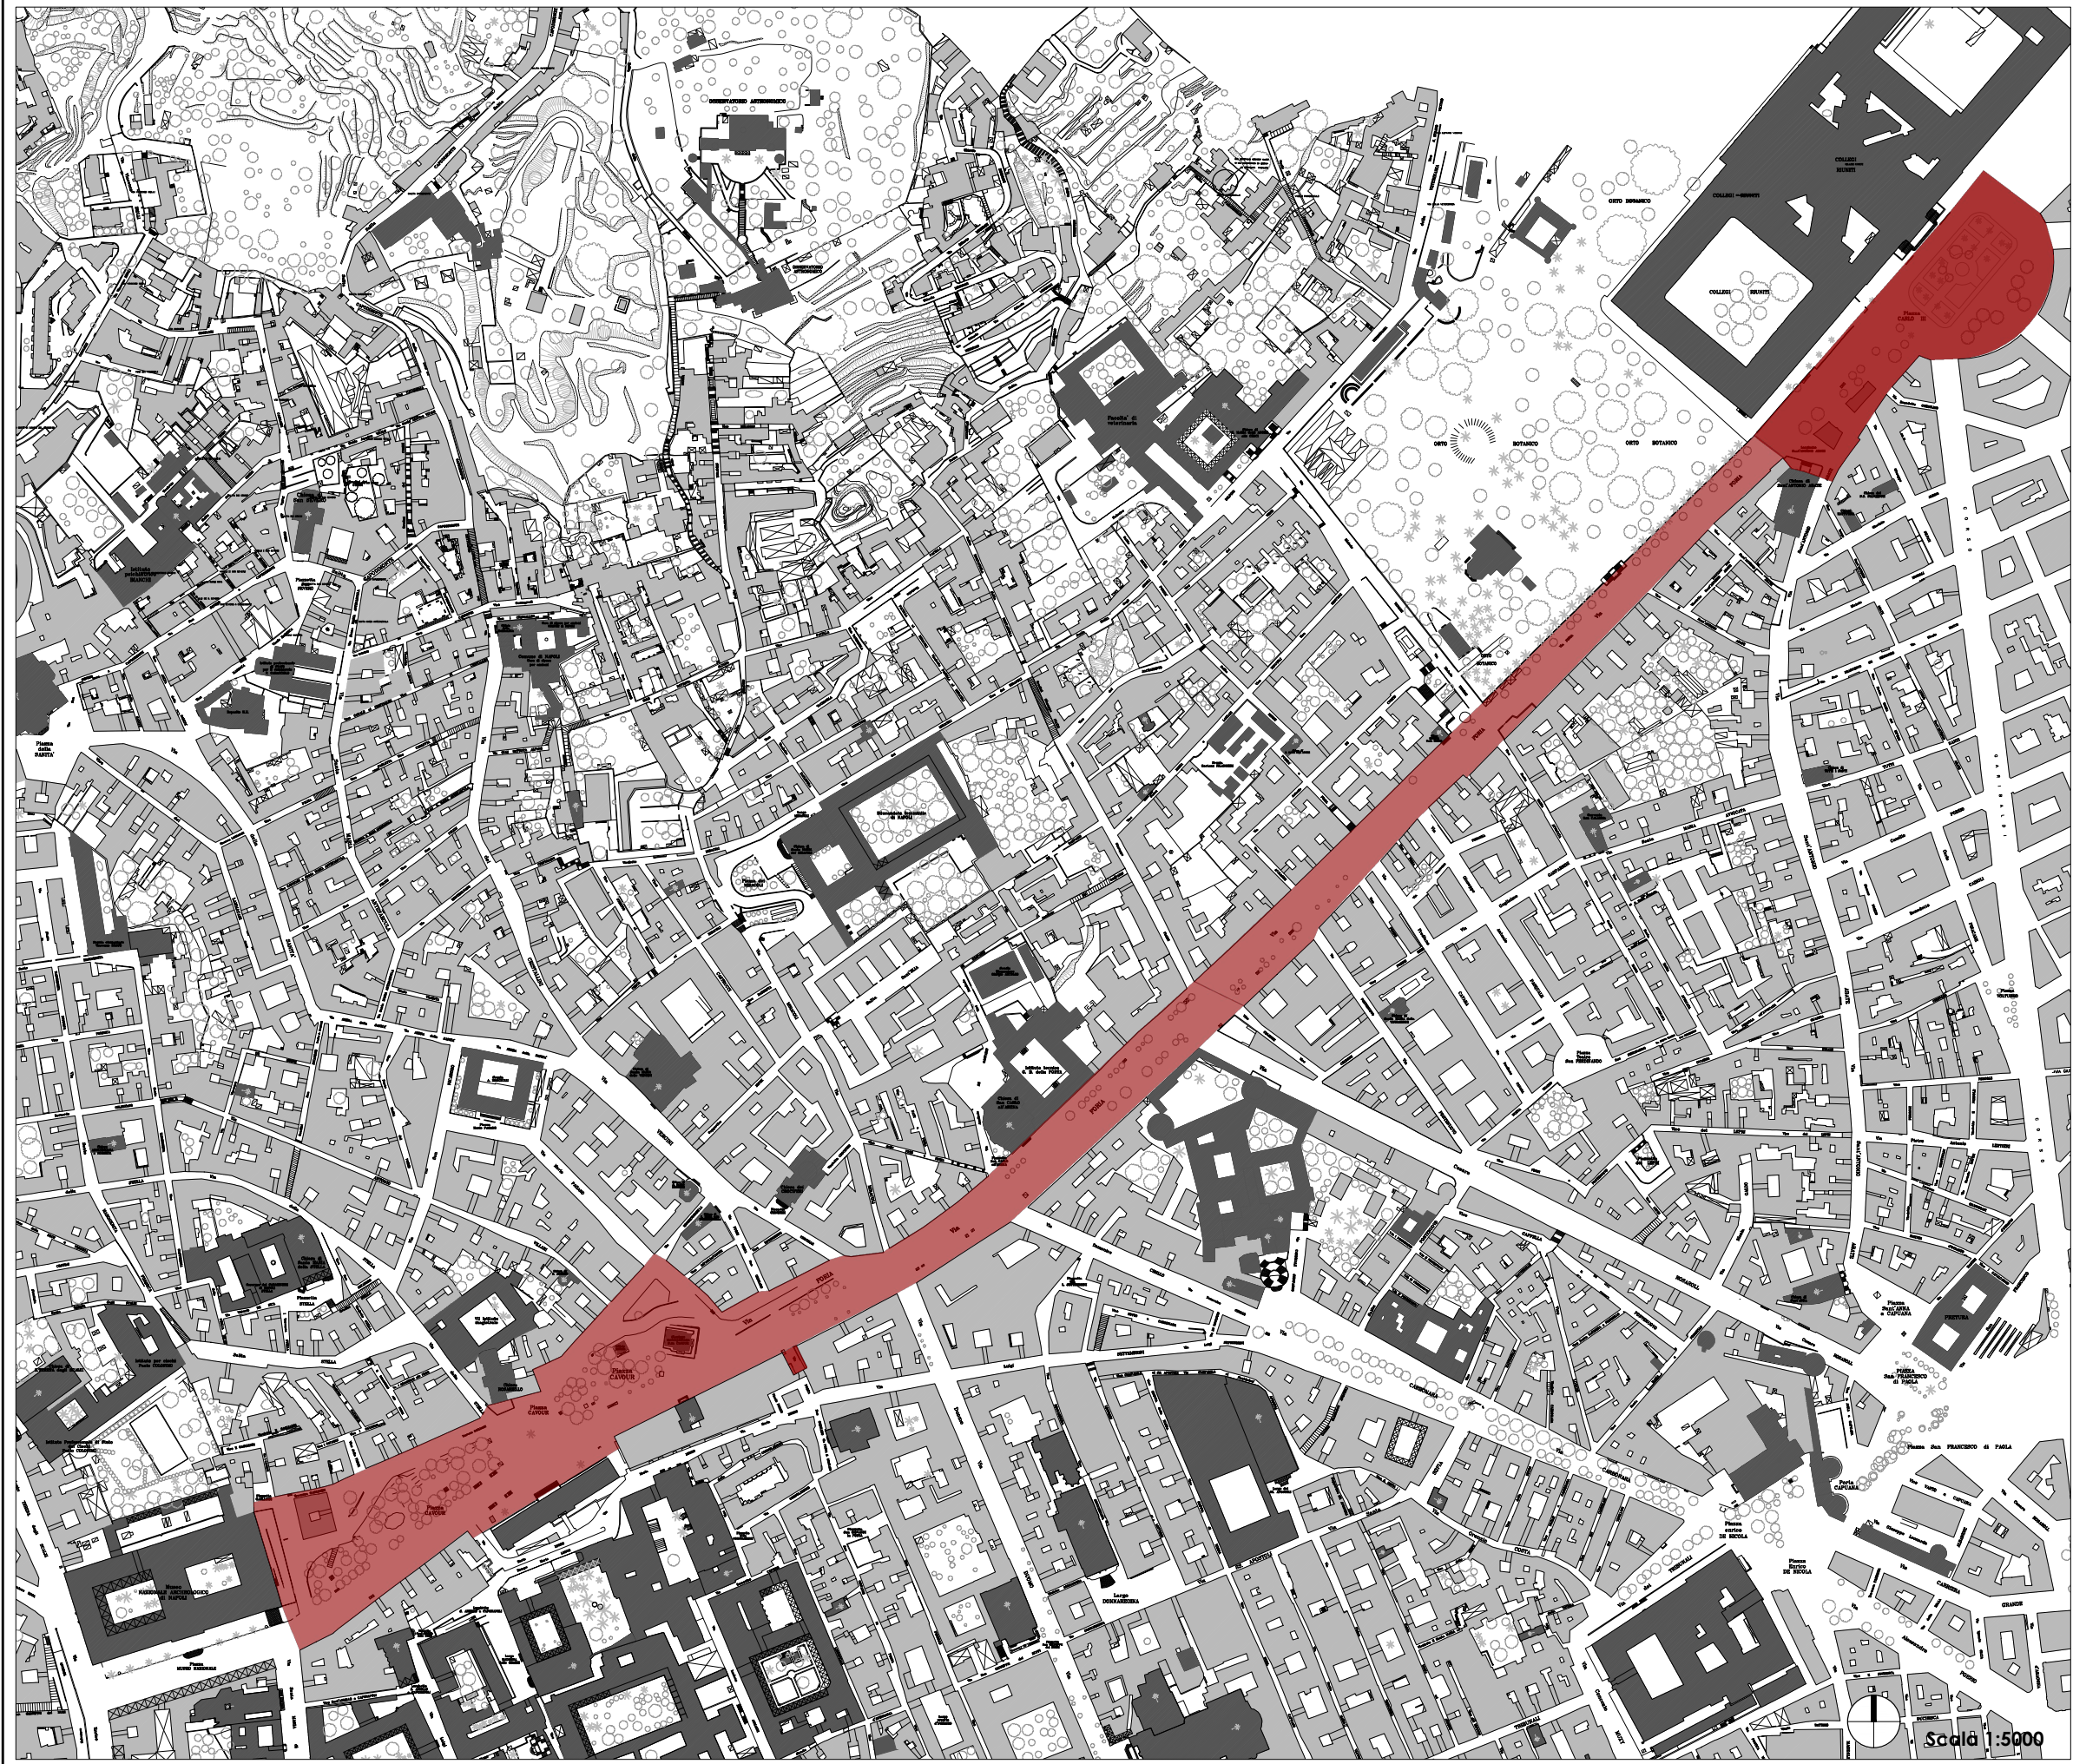

Scala 1:20000



Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristorazione all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro Storico di Napoli sito UNESCO

## Ambito urbano - Via Foria

FO.01, 02, 03, 04, 05, 06 Piazza Carlo III, Via Foria

Modalità di occupazione del suolo pubblico e Linee guida per la regolamentazione



















Occupazione di suolo "O' Munacone"



Occupazione di suolo "Caffè Vittoria"



Occupazione di suolo "Bar Sport"



Occupazione di suolo "Lombardi 1892"



Occupazione di suolo "Foria 46"



Occupazione di suolo "Rescigno"




Occupazione di suolo "Pizzeria Capasso"




Occupazione di suolo "Caffè Duello"



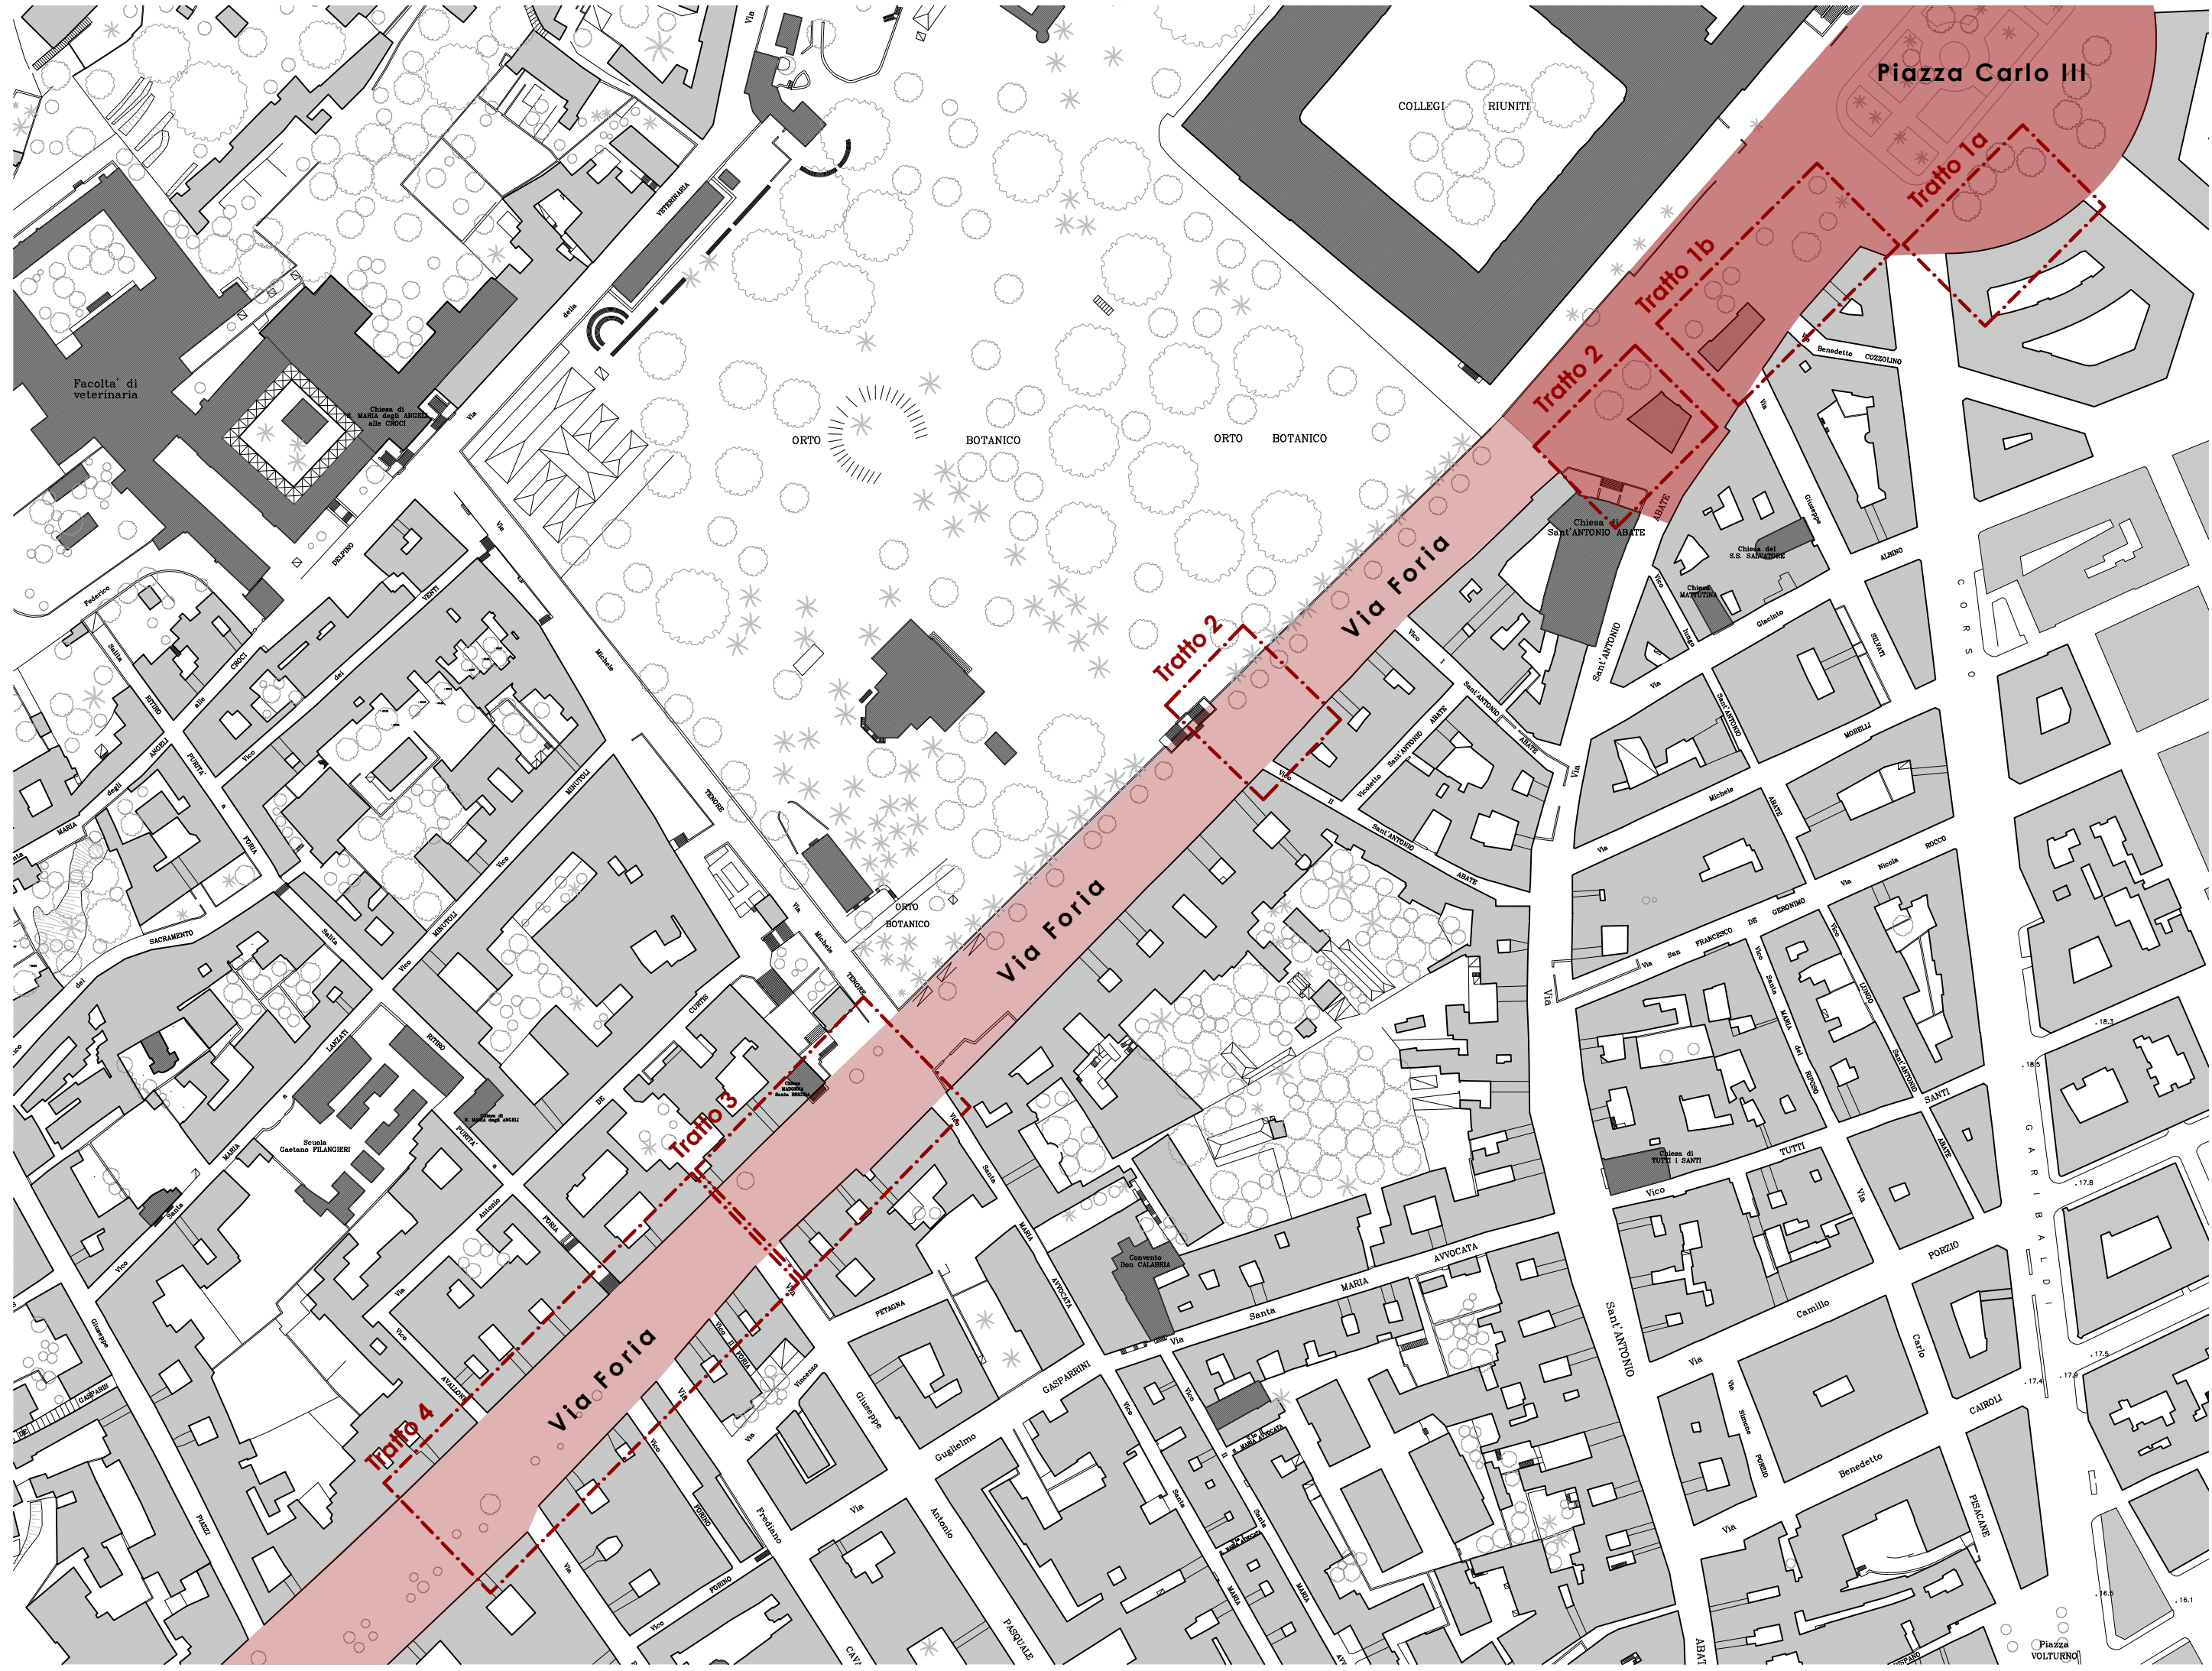




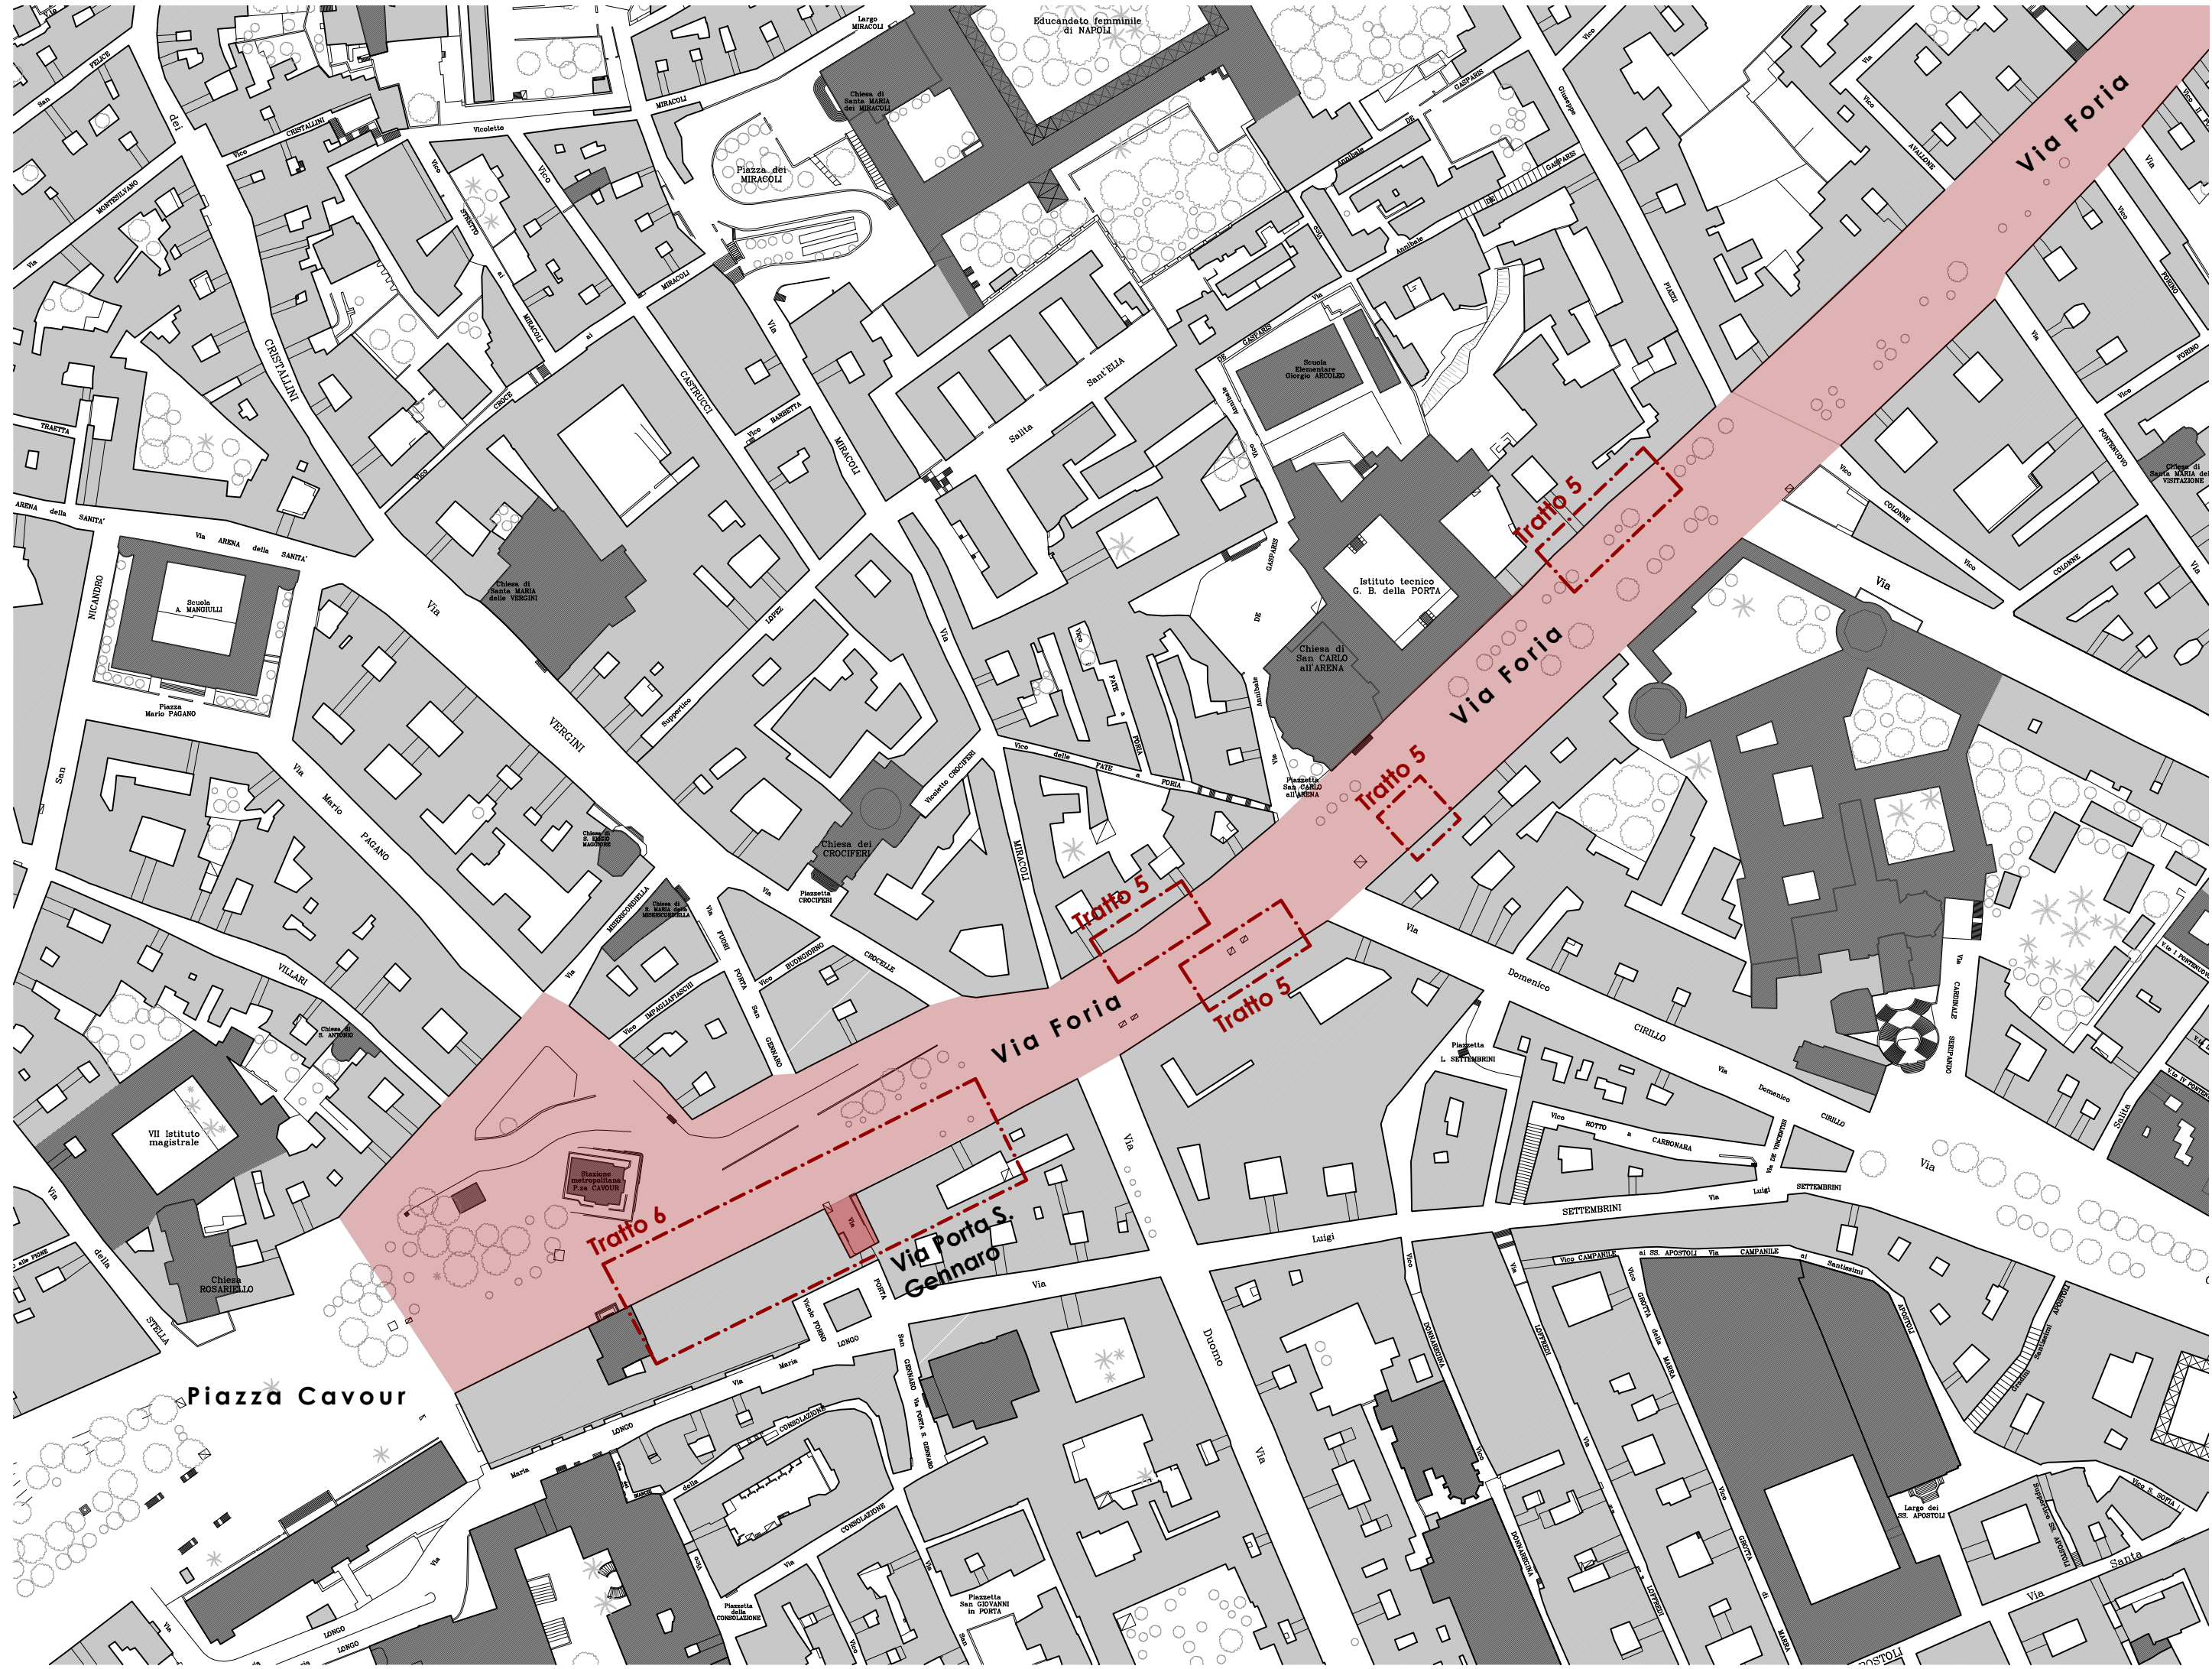



PIANTA

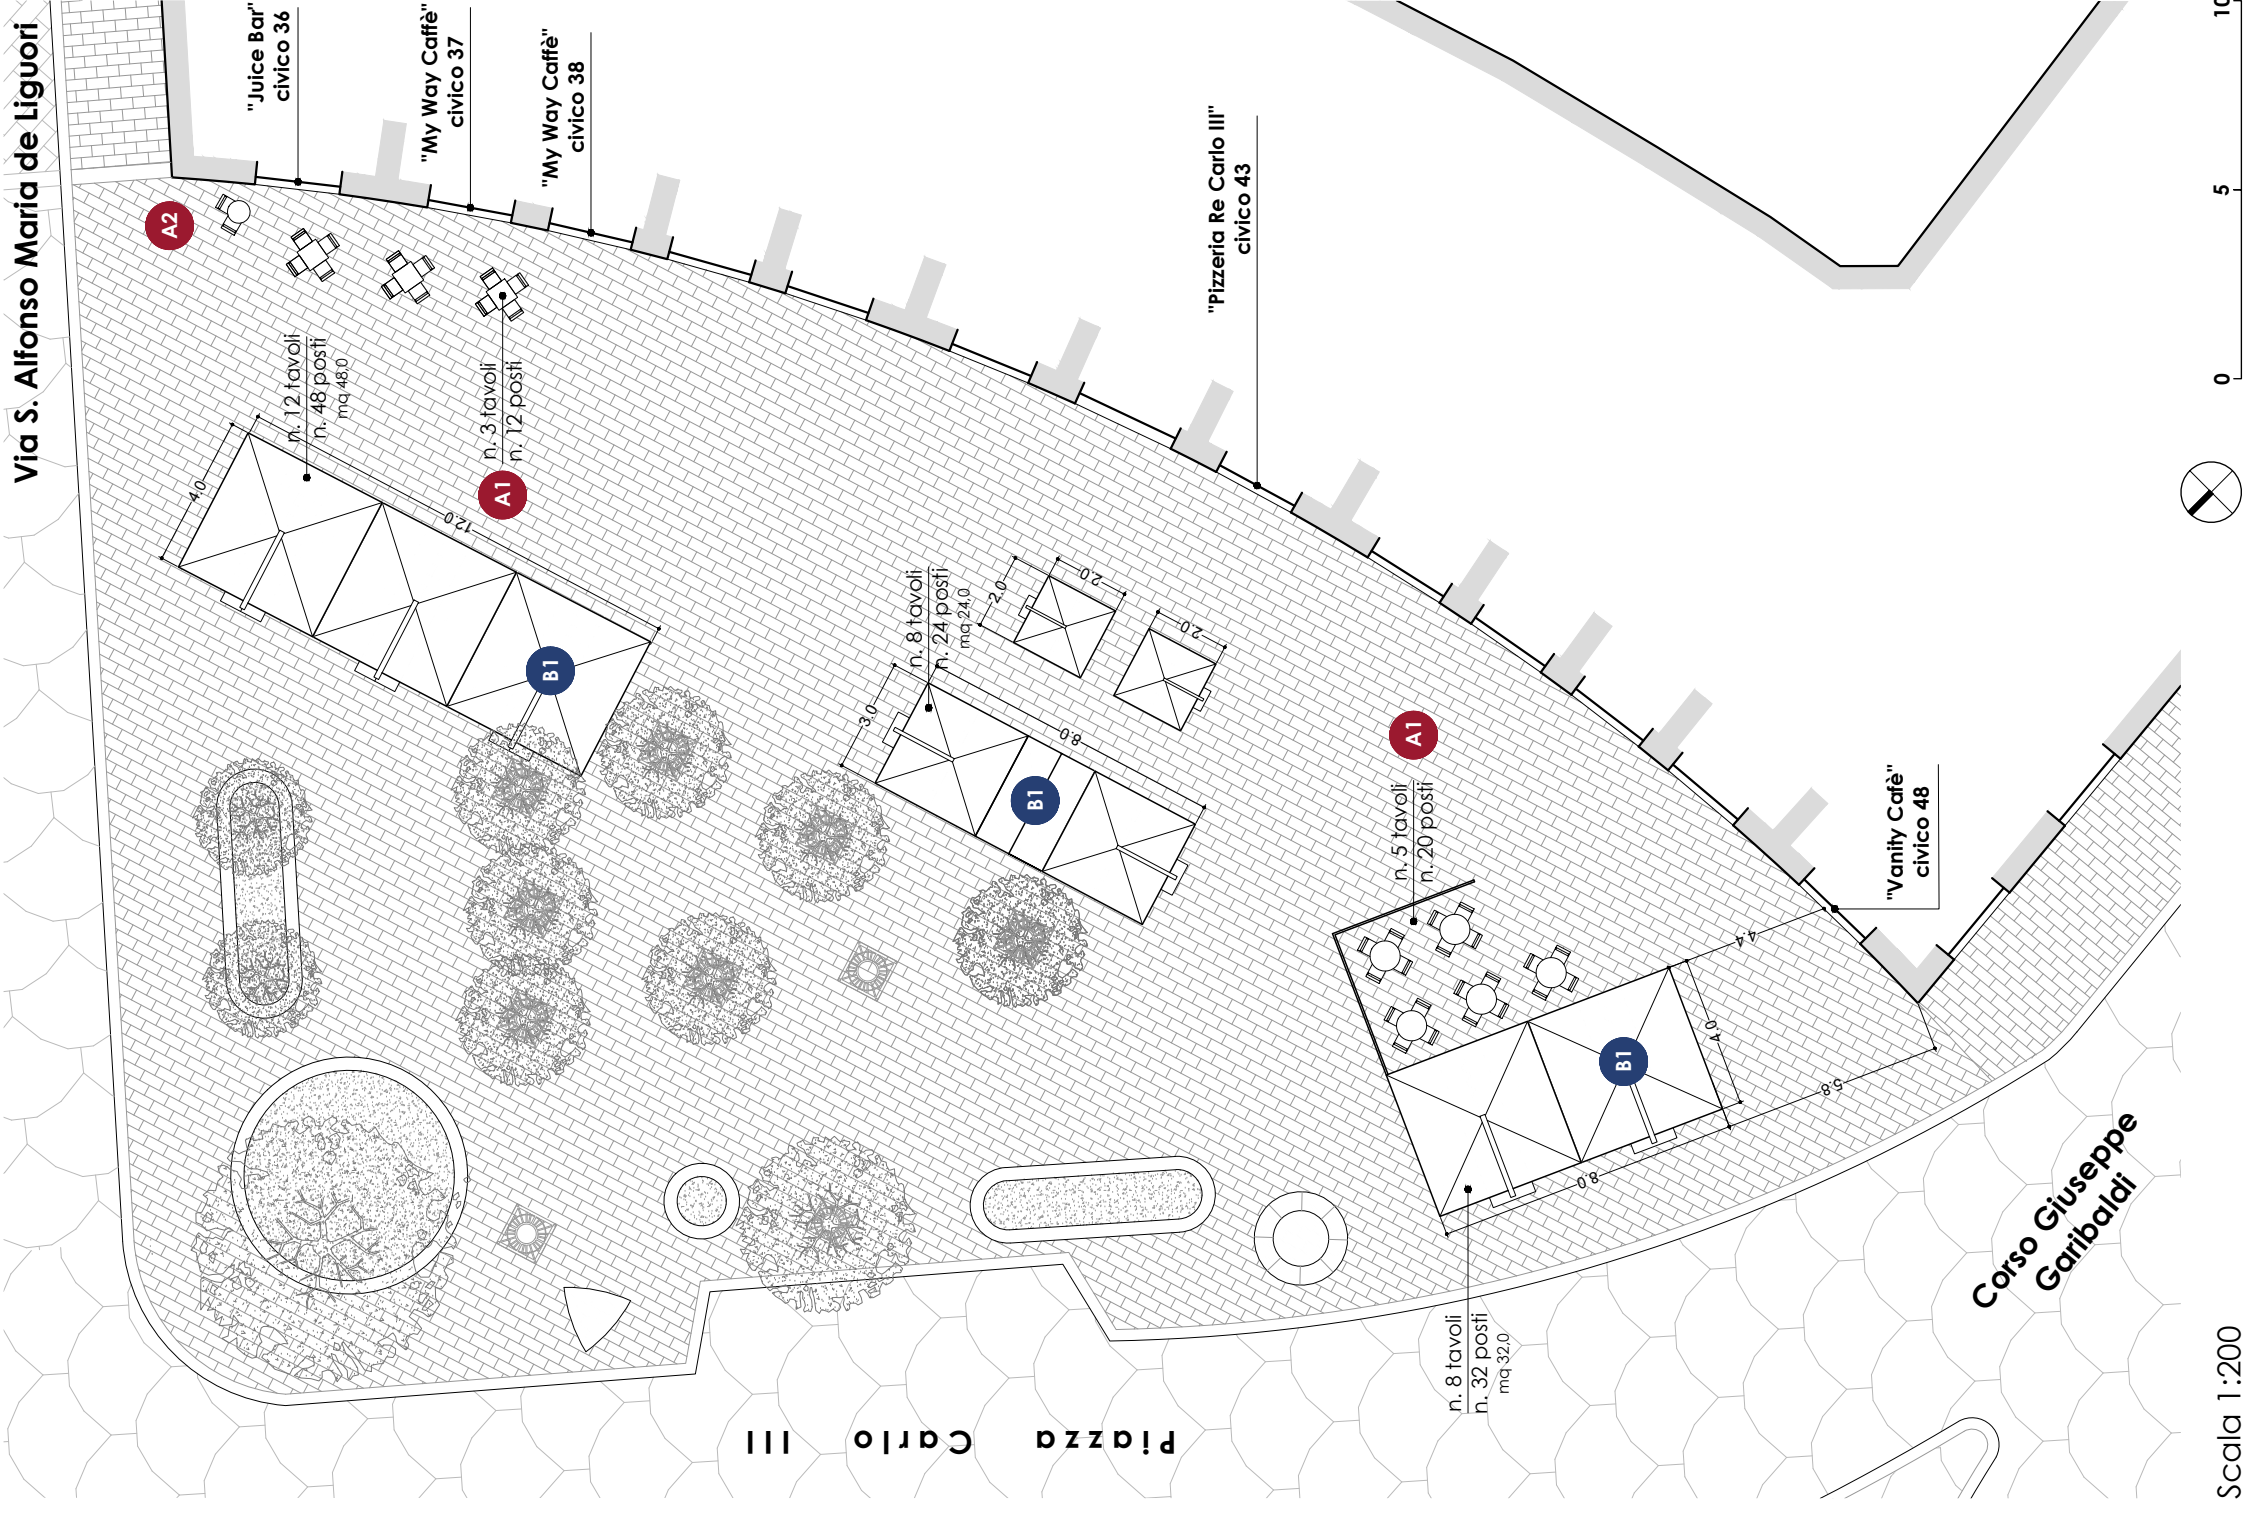

Foto



"Juice Bar"



"My Way Caffè"



"Pizzeria Re Carlo III"



"Vanity Caffè"

Criticità


- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza del marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.








PIANTA

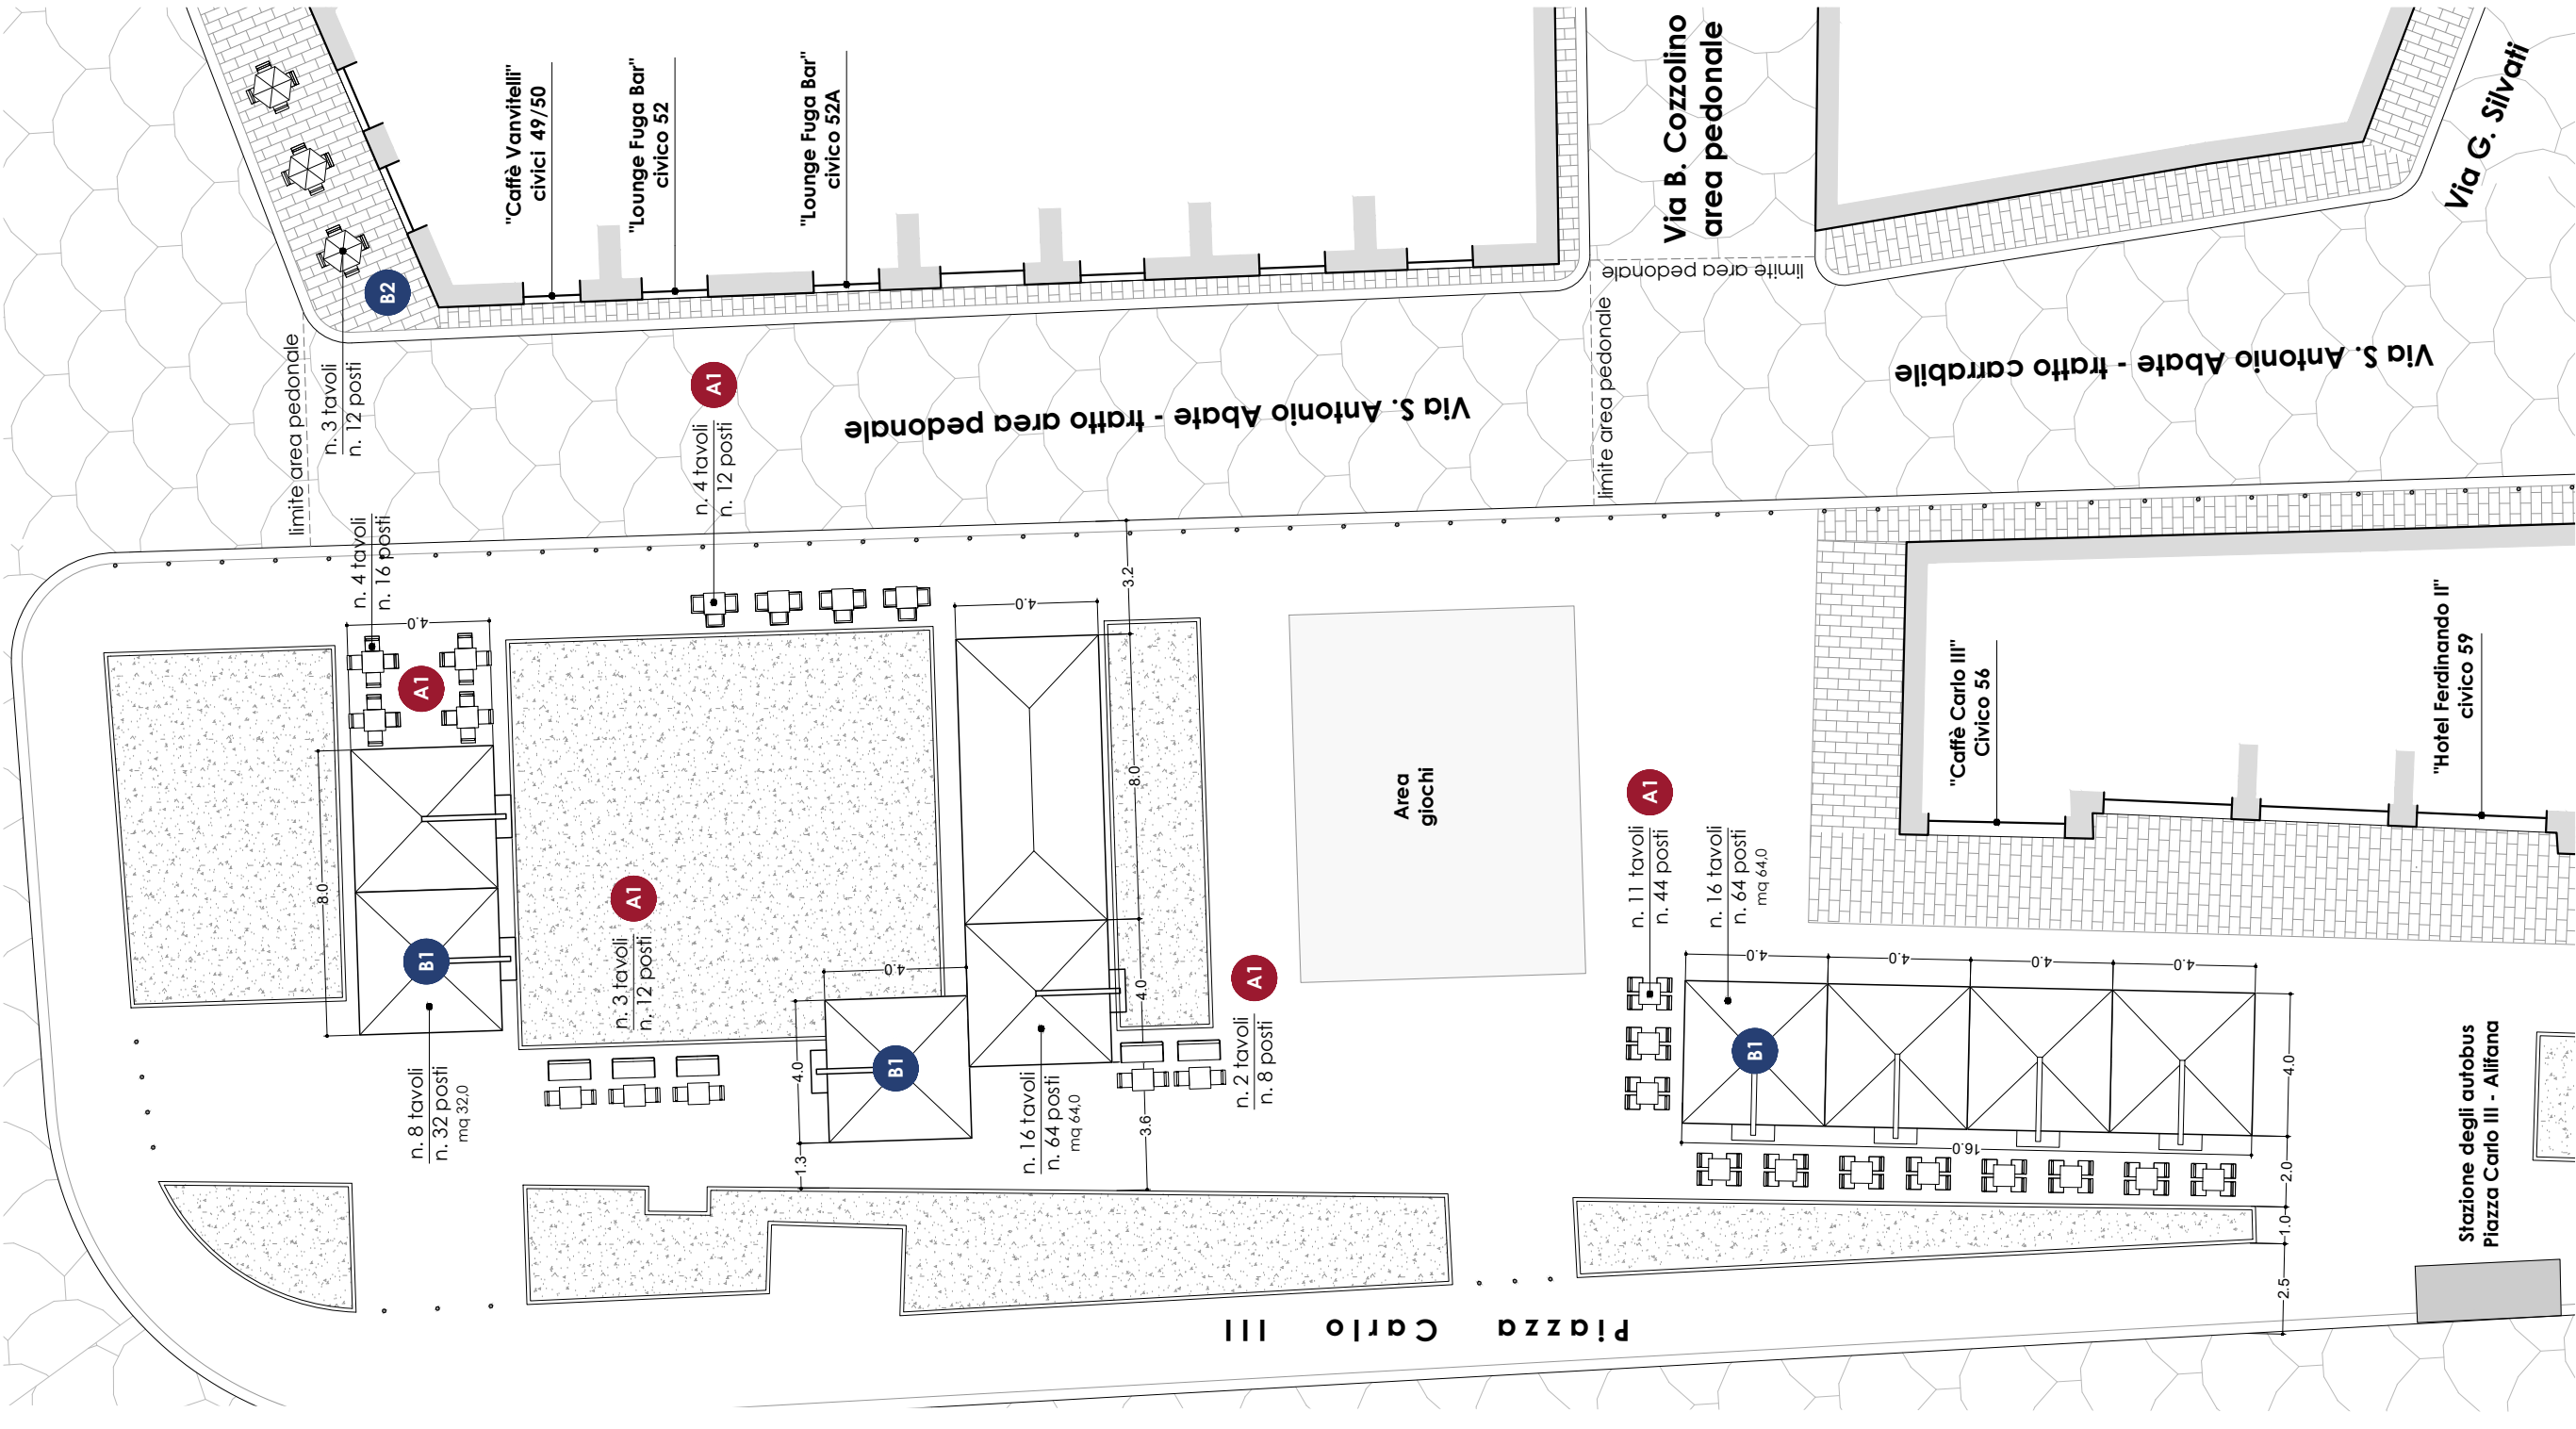

**Superficie suolo pubblico occupato con ombrelloni:** ca 160,0 mq  
**Indice di occupazione:** 12%  
**Tipologie di dehors presenti:**  
A1 Tavoli e sedie  
B1 Tavoli e sedie con ombrellone  
B2 Tavoli e sedie con micro-ombrellone  
**Numero posti a sedere:** ca 264  
**Numero ombrelloni:** 12

Foto

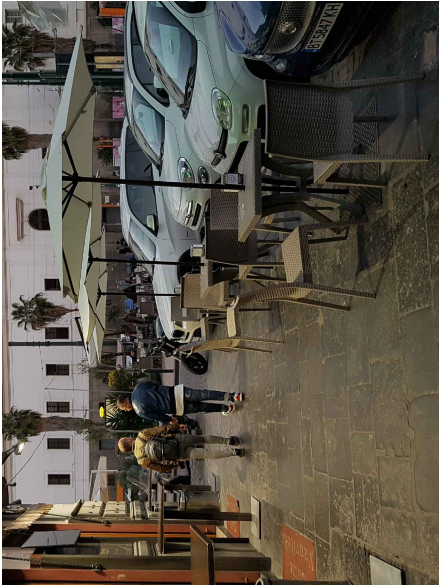

"Caffè Vanvitelli"



"Caffè Vanvitelli" / "Lounge Fuga Bar"



"Caffè Carlo III"

Criticità

- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza del marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.





PIANTA

**Superficie suolo pubblico occupabile:**  
ca 258,3 mq (116,3 A1 + 16,0 B + 126,0 C)

**Tipologie di dehors consentiti:**  
**A1, B1, C4**


**Soluzioni tecniche conformi:**  
Schede A1, B1, C4.1/C4.2

**Numero posti a sedere:** ca 280

**Numero ombrelloni / coperture a teli:** 10


Soluzioni tecniche conformi

A1




A1

B1




B1

C4.1



C4.1

C4.2



C4.2

**tipologia A1**  
Tavoli e sedie

**tipologia B1**  
Tavoli e sedie con  
ombrellone

tipologia C4

- Tavoli e sedie con copertura stabile a teli e sistemi di delimitazione (C4.1)
- Tavoli e sedie con copertura stabile a teli, sistemi di delimitazione ed eventuali elementi sollevanti (C4.2)

Specifiche


- Si suggerisce la risistemazione degli spazi destinati ad occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo A1, B1, C4, con adozione di un'unica tipologia di coperture stabili a teli per l'intero ambito omogeneo (tratto b); per i dehors di tipo C si consente l'utilizzo di pedane aventi caratteristiche tecnologiche, altezze e materiali omogenei;
- per la perimetrazione delle occupazioni e per la delimitazione di diversi esercizi posti in adiacenza, si suggerisce l'impiego di fioriere aventi una larghezza massima di 40 cm;
- tutte le occupazioni di suolo pubblico dovranno rispettare la presenza di corridoi di passaggio pedonale aventi una larghezza di m 1,2, per consentire l'attraversamento libero della piazza;
- per i dehors di tipo C si suggerisce l'impiego di delimitazioni di tipo rigido con struttura metallica leggera, aventi parte inferiore fissa in vetro e anta mobile superiore in cristallo di sicurezza a basso impatto visivo, priva di montanti verticali, per la protezione da vento e pioggia durante la stagione invernale;
- per l'altezza delle coperture si rimanda all'**abaco dei moduli attività**;
- si consiglia la scelta di colori chiari ed omogenei per le coperture a teli, con esclusione di mantovane, vele e teli di chiusura laterali in pvc.

Scala 1:200


0 5 10



PIANTA

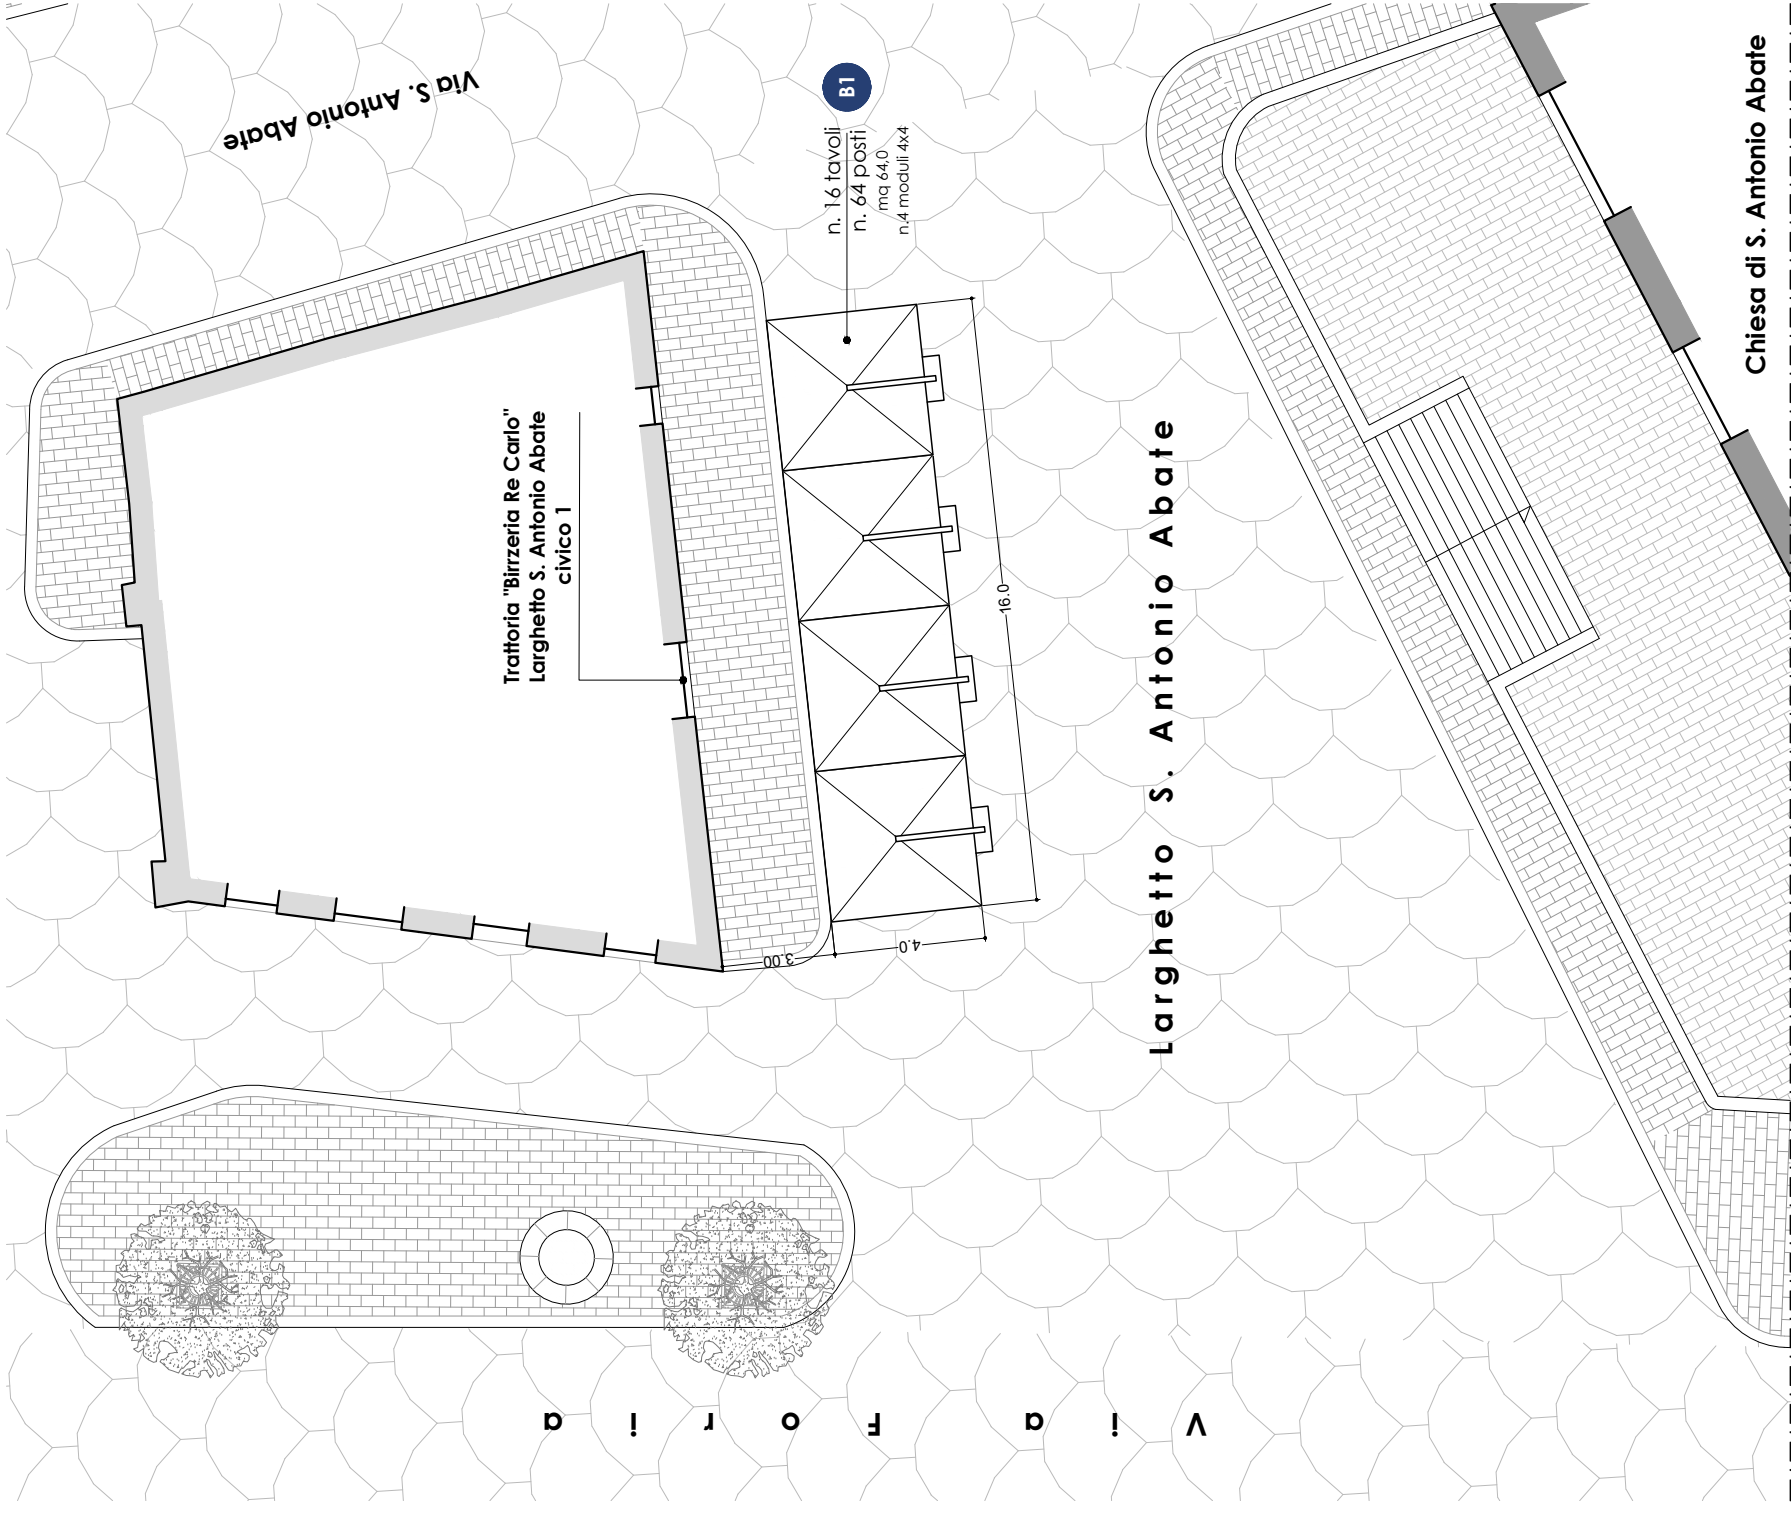


"Birreria Re Carlo III"

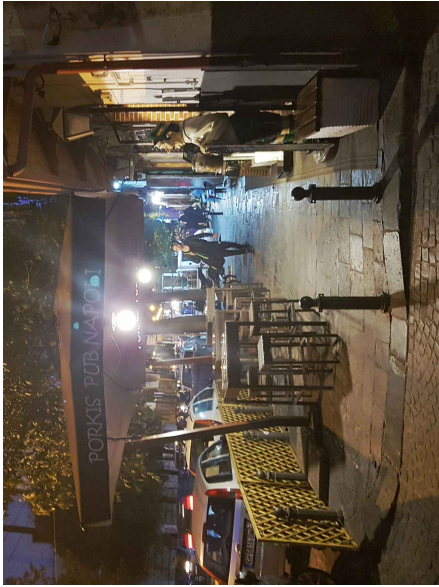

"Porkis Pub Napoli"



"Caffè Lucy"

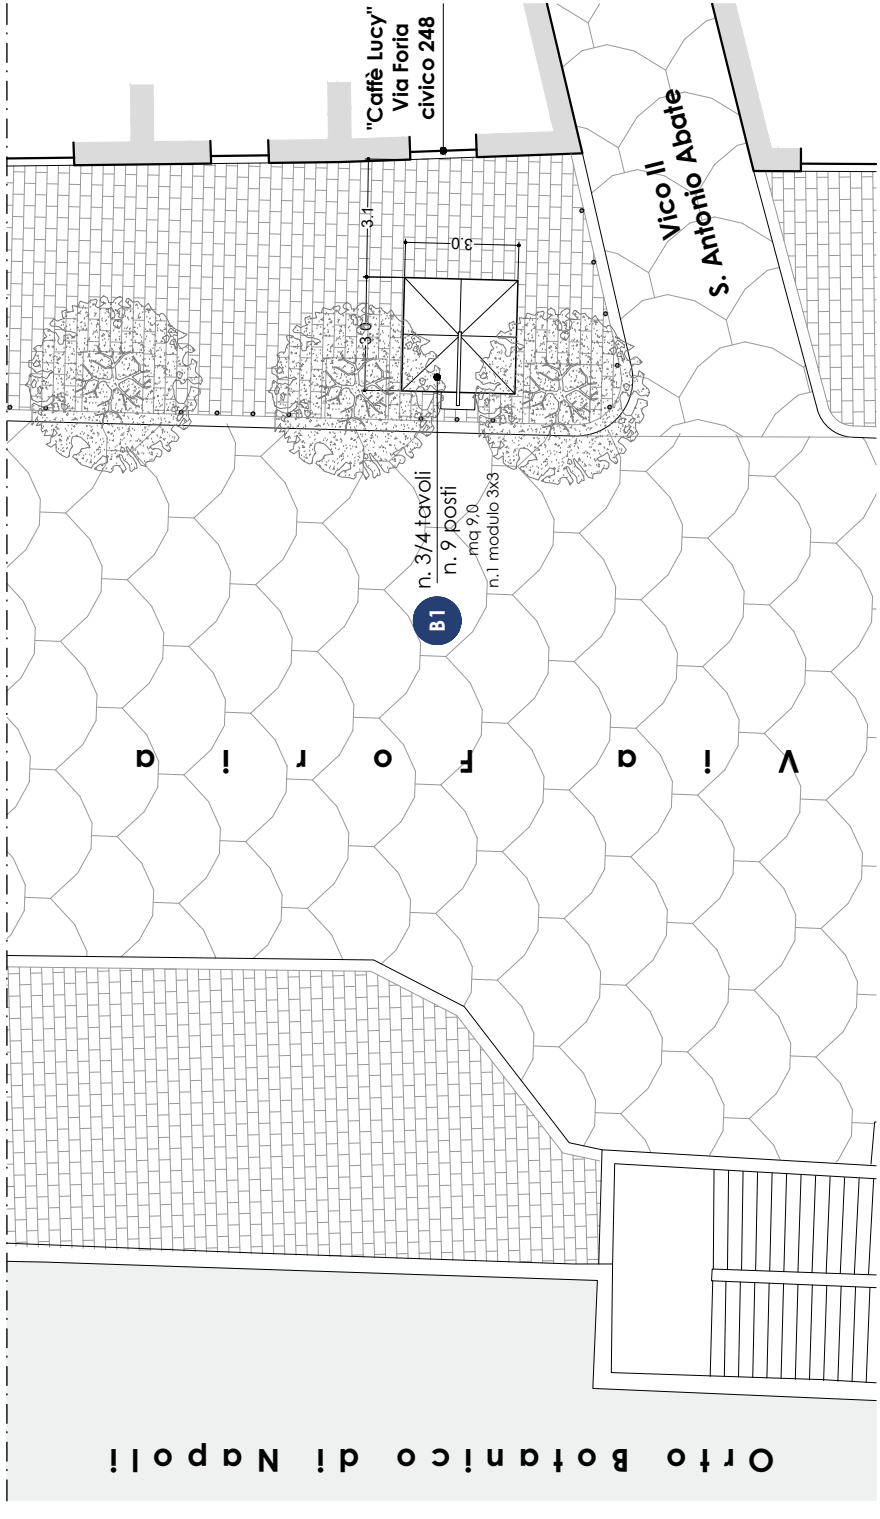

Criticità


- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza dei marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.









PIANTA

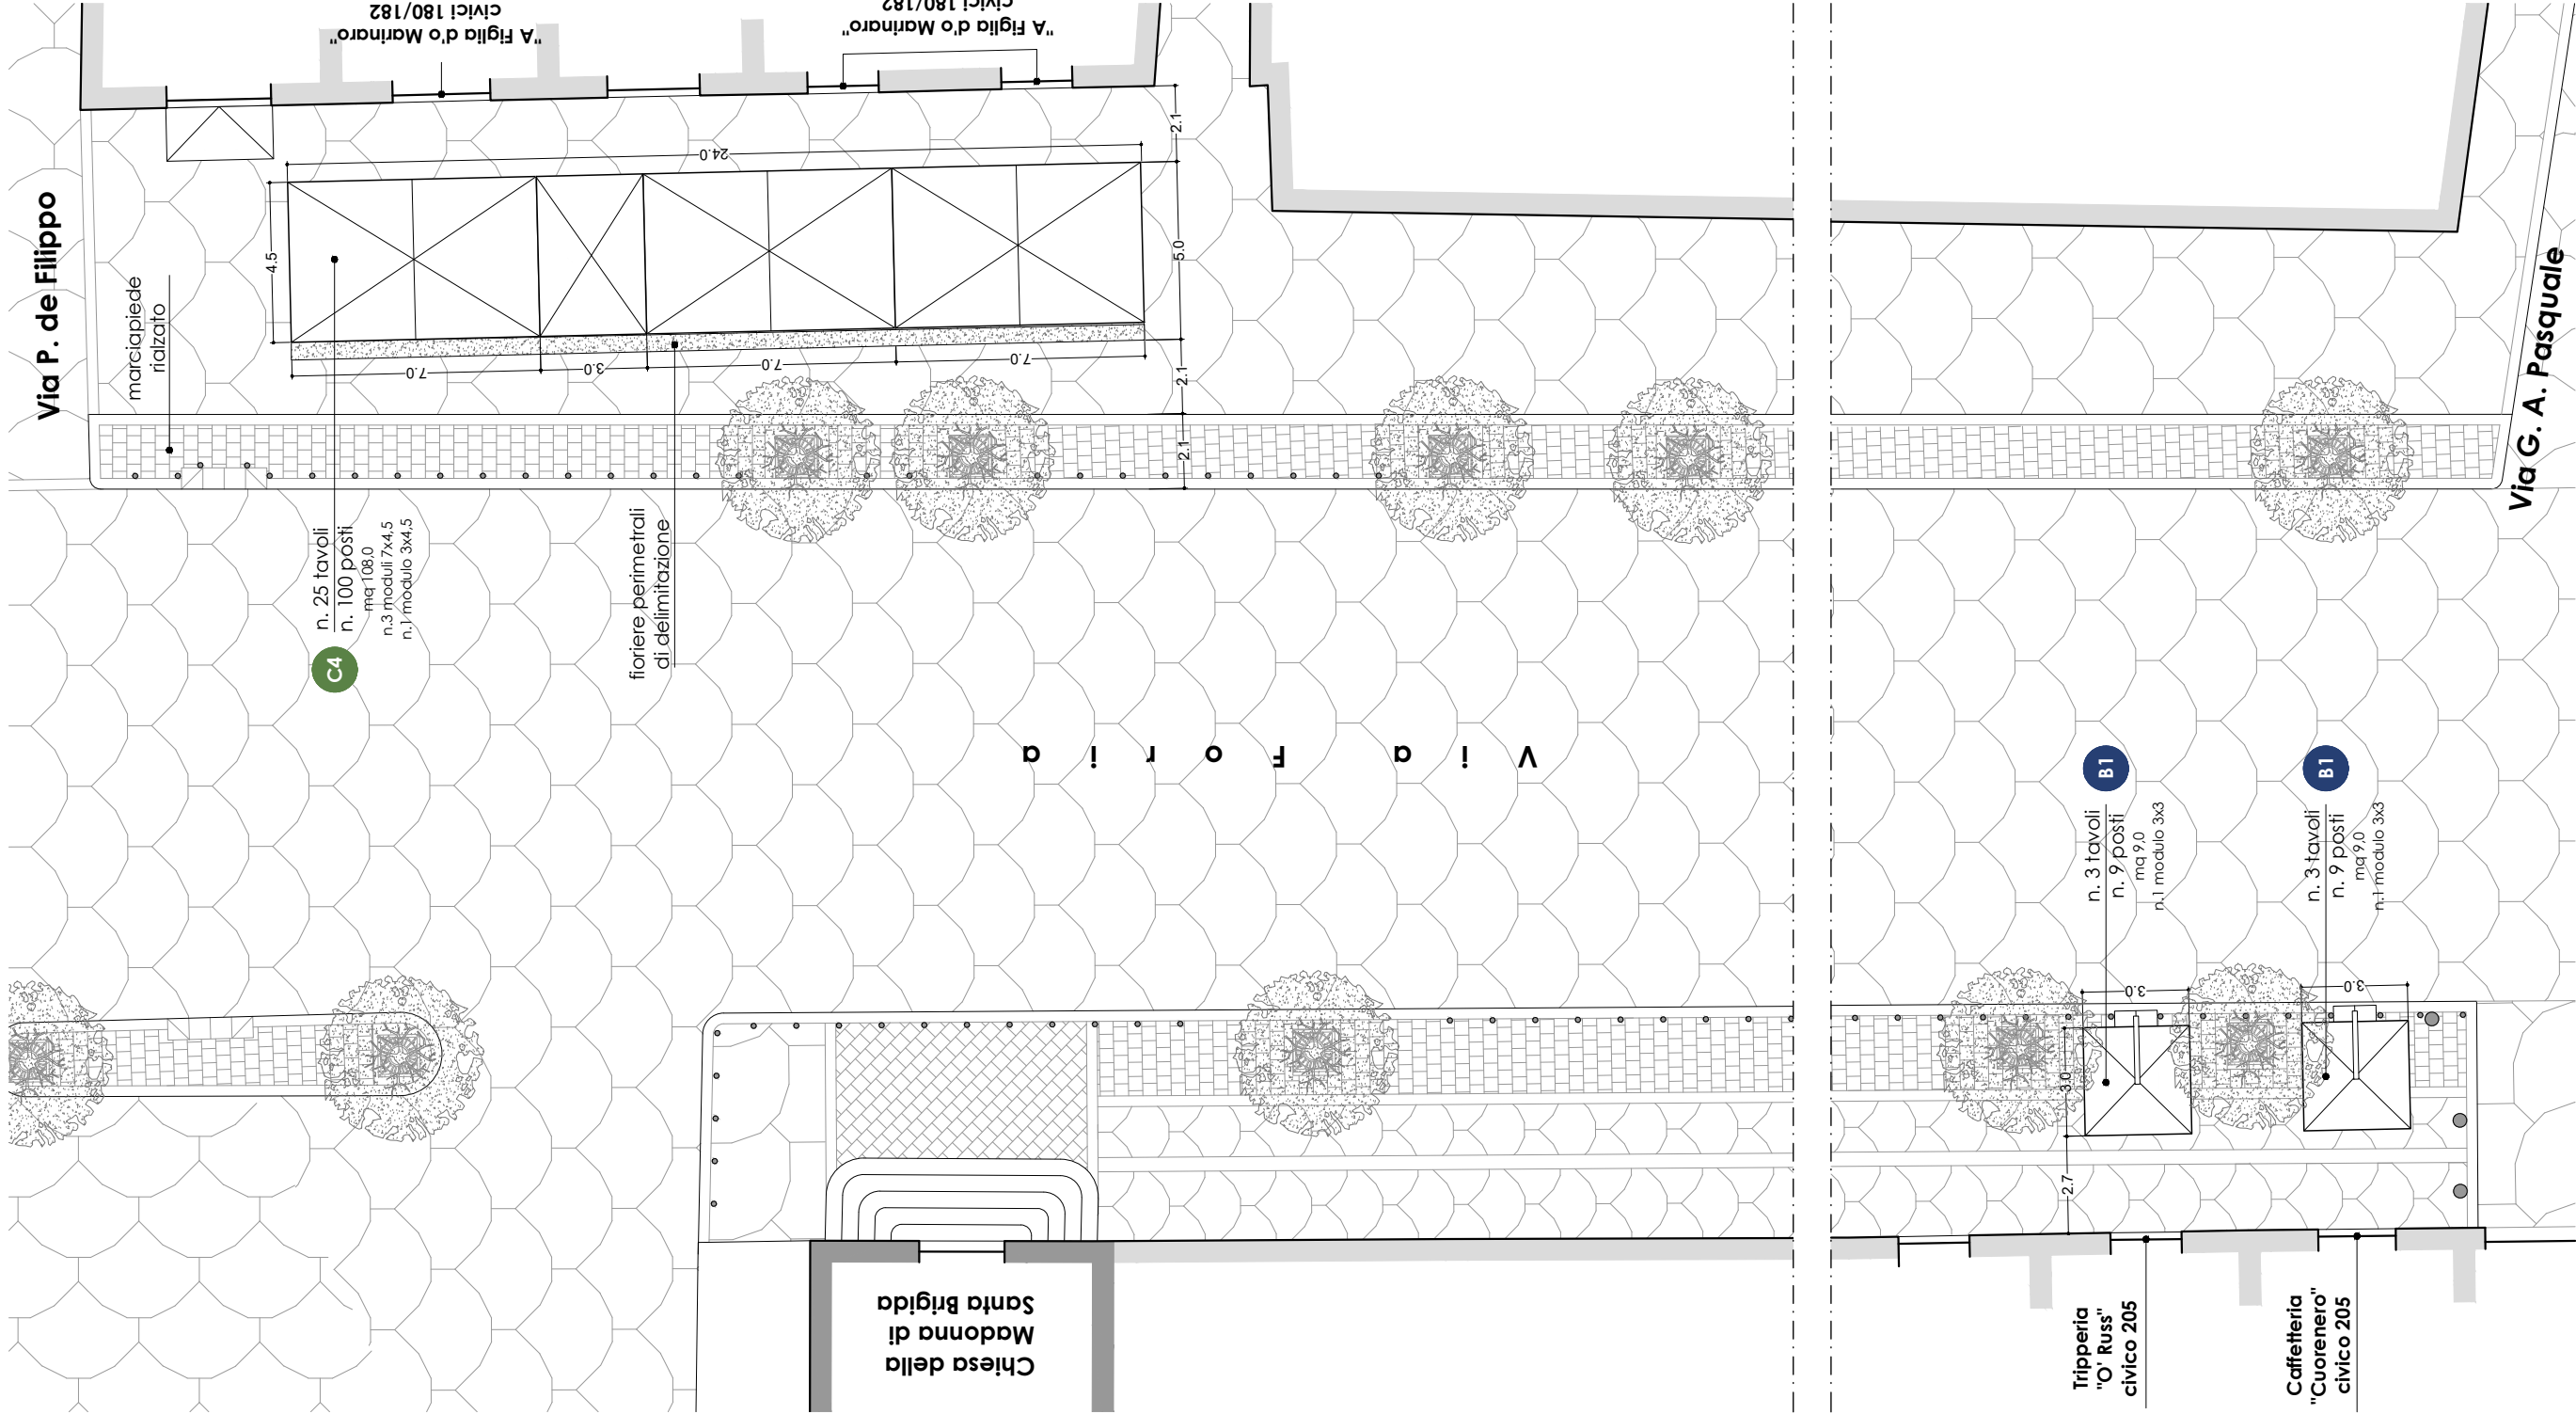

**Tipologie di dehors presenti:**  
**B1** Tavoli e sedie con ombrellone  
**C4.1** Tavoli e sedie con copertura stabile a teli e sistemi di delimitazione

**Numero posti a sedere:** ca 118  
**Numero ombrelloni:** 5

Foto

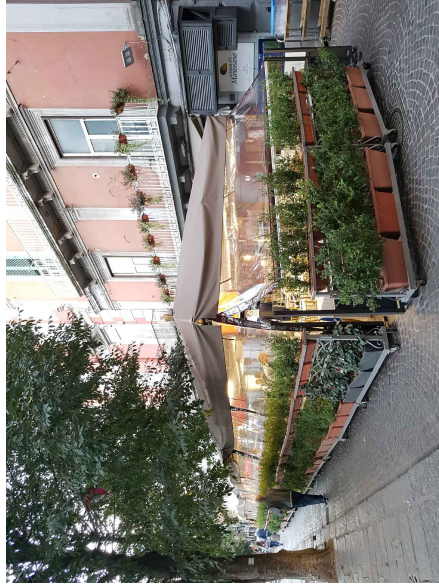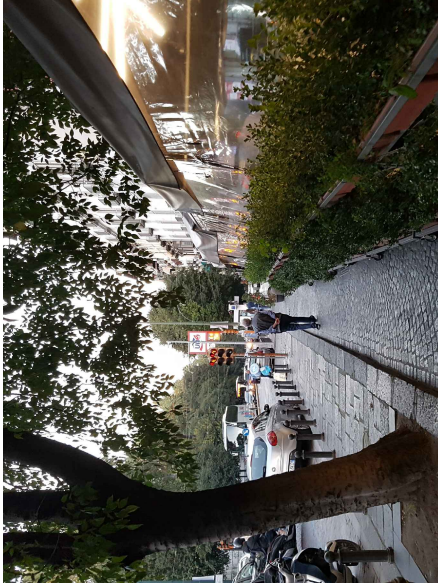

Ristorante "A Figlia d'o Marinaro"



Tripperia "O' Russ" / Caffetteria "Cuorenero"

Criticità


- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza dei marciapiede.







PIANTA

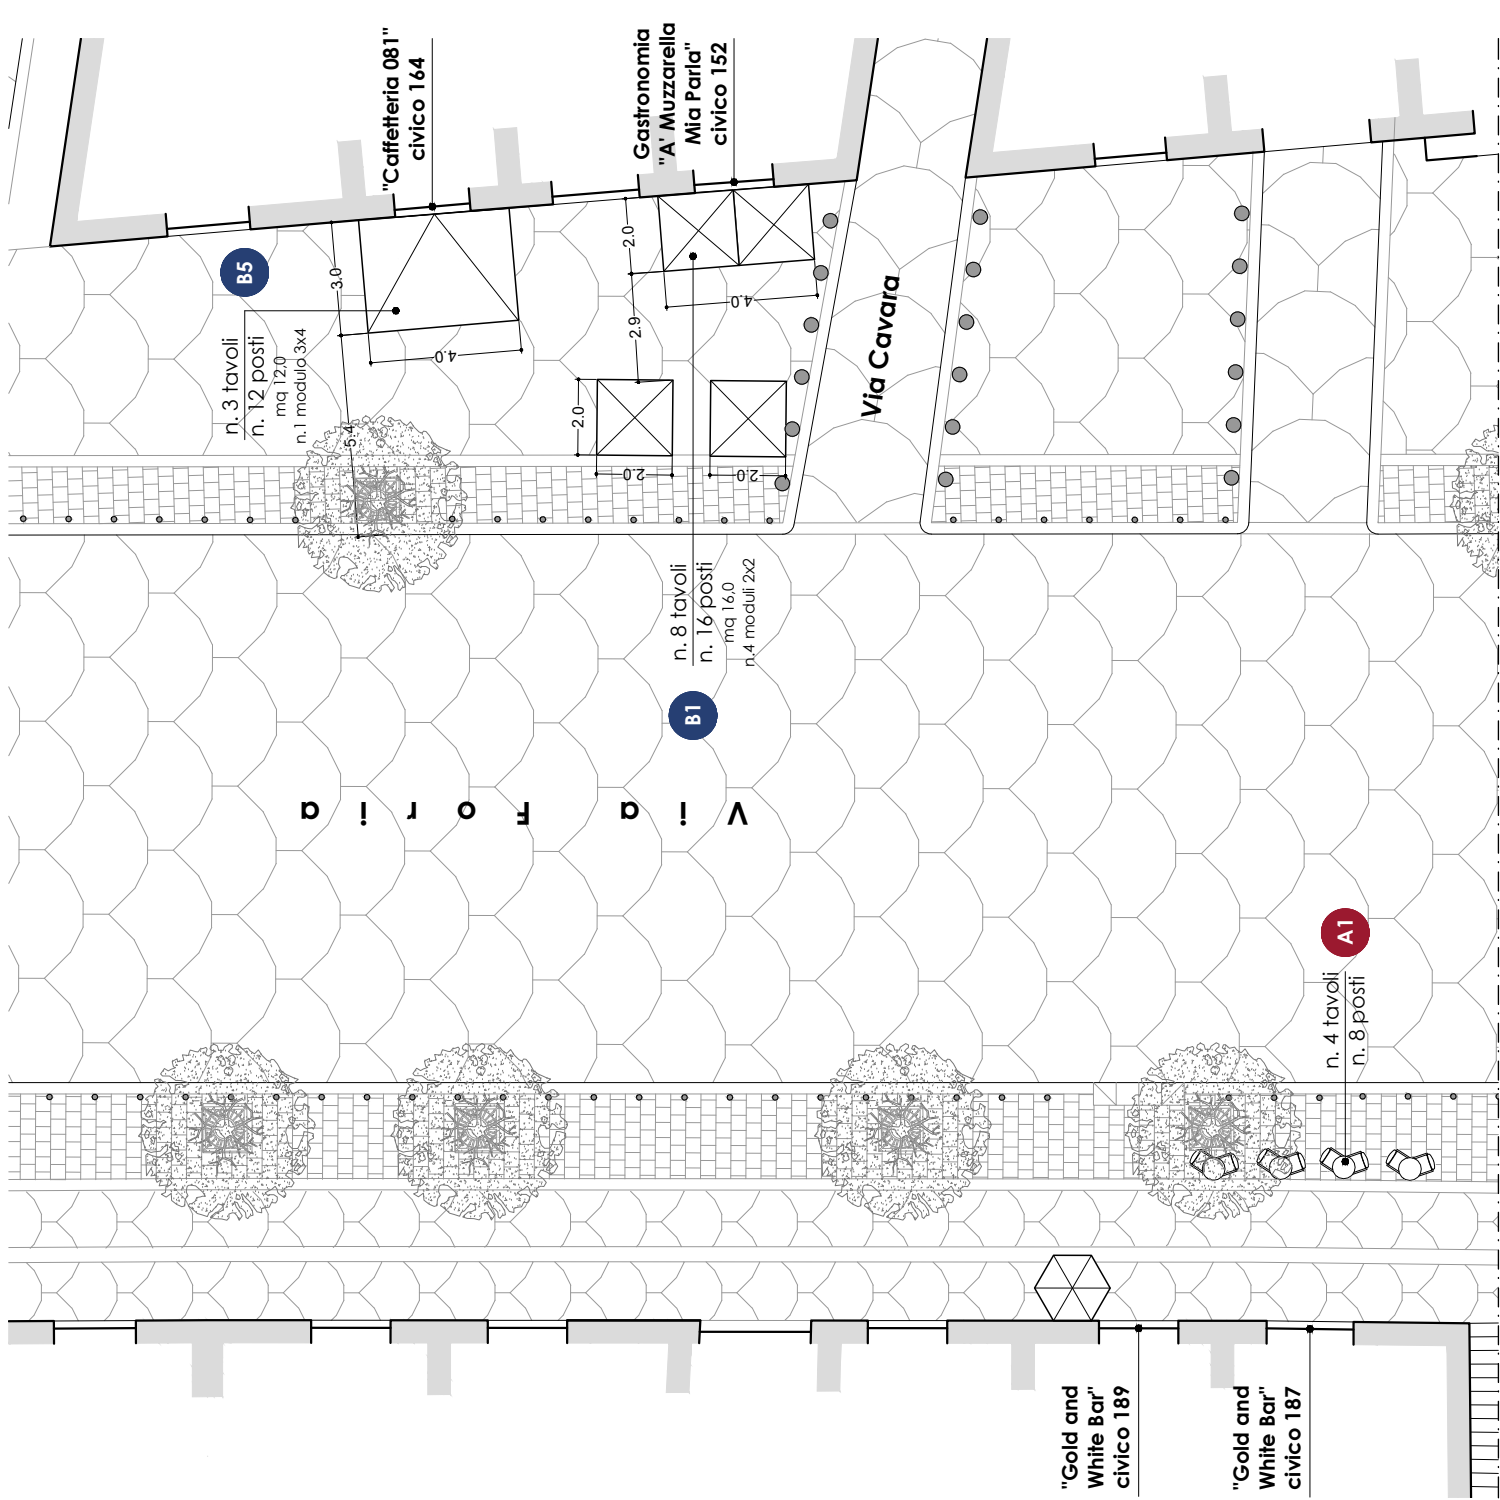

Foto


Numero posti a sedere: ca 108  
Numero ombrelloni: 10

Tipologie di dehors presenti:

- A1 Tavoli e sedie
- B1 Tavoli e sedie con ombrellone
- B5 Tavoli e sedie con tenda a sbarraccio




"Caffetteria 081"

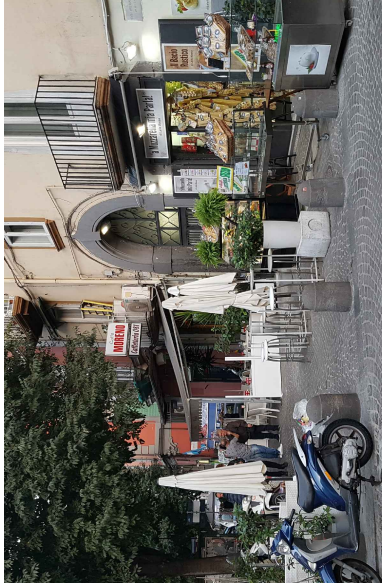

Gastronomia "A' Muzzarella Mia Parla"




"Trattoria Napoletana Buonomo"

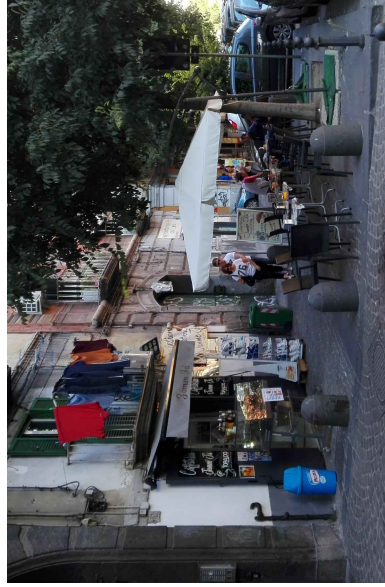

"Caffetteria Jamm Jà"

Criticità


- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza del marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.

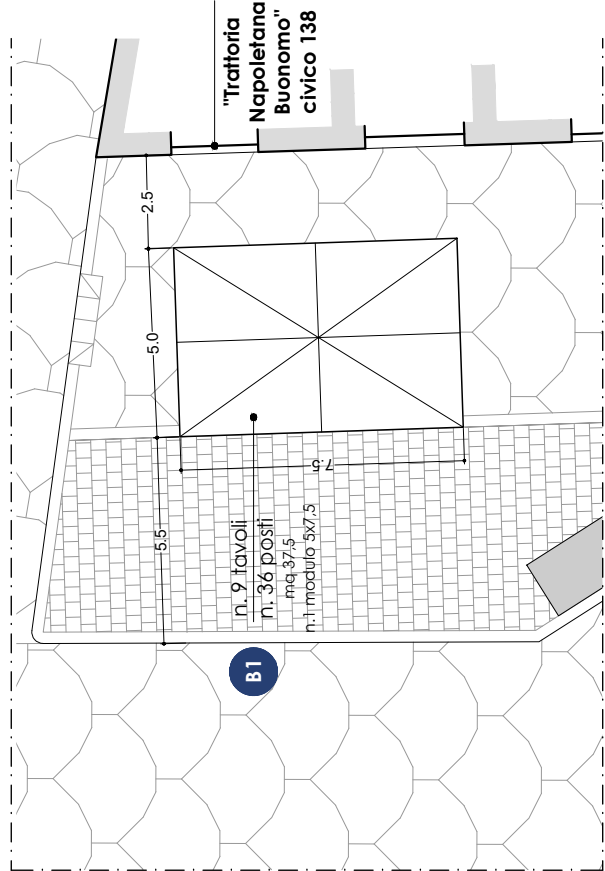

"Trattoria  
Napoletana  
Buonomo"  
civico 138

B1


n. 9 tavoli  
n. 36 posti  
mq 47,5  
n.1 modulo 5x7,5

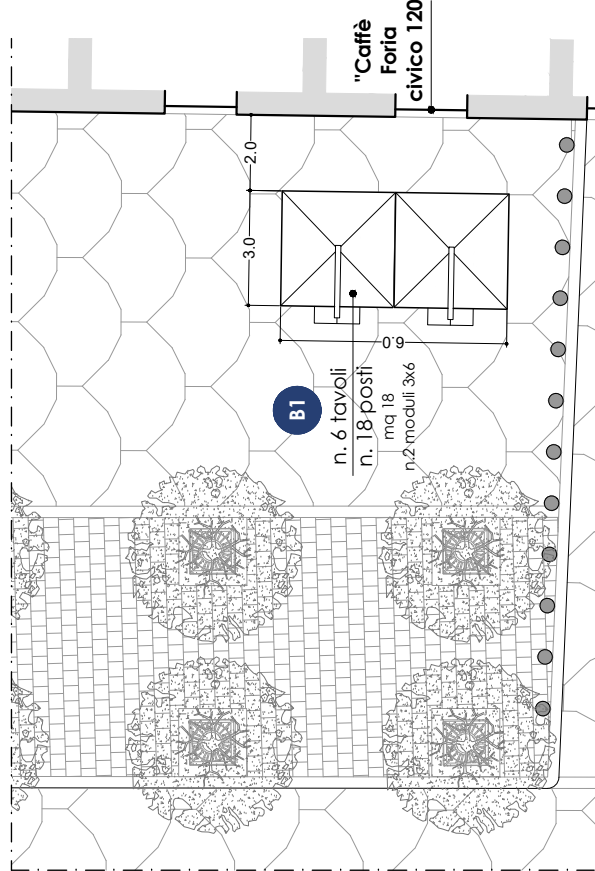

"Caffè  
Foria"  
civico 120

B1

n. 6 tavoli  
n. 18 posti  
mq 18  
n.2 moduli 3x6

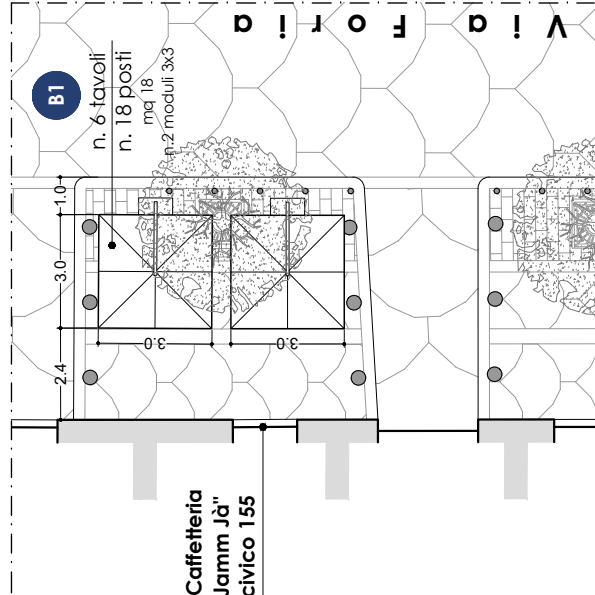

"Caffetteria  
Jamm Jà"  
civico 155

B1

n. 6 tavoli  
n. 18 posti  
mq 18  
n.2 moduli 3x3






0 5 10


Scala 1:200



PIANTA

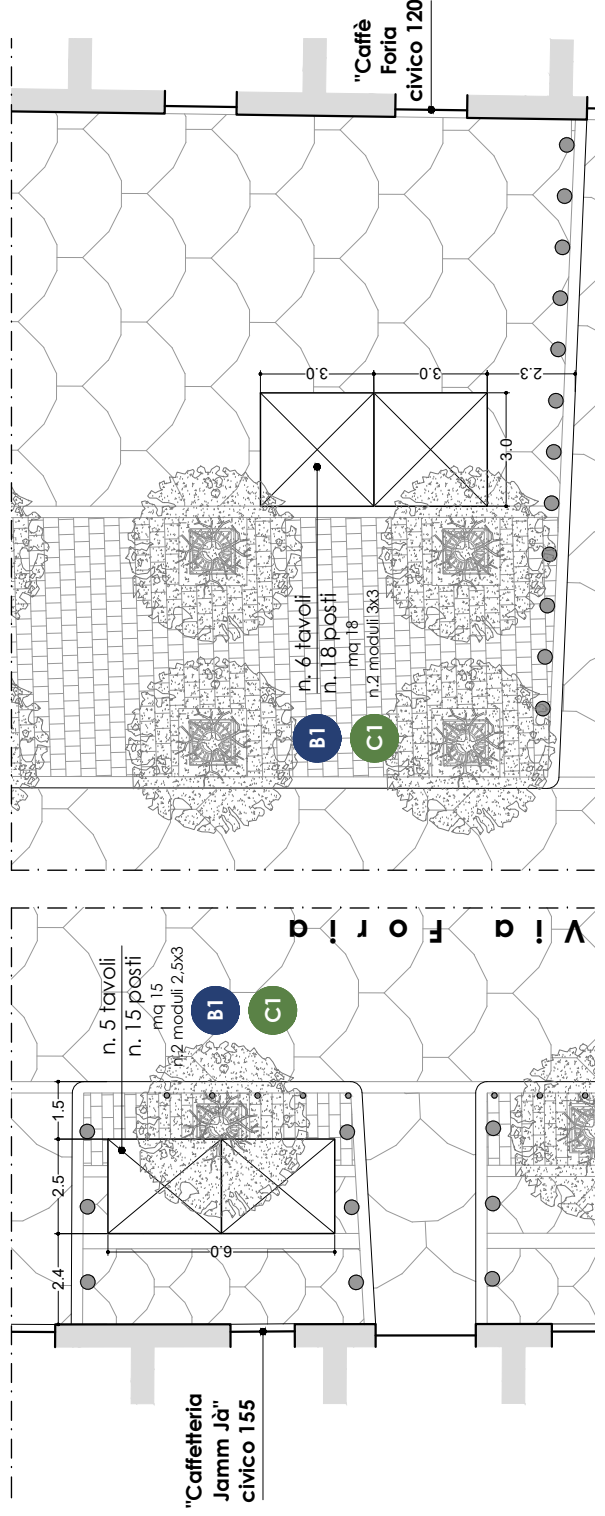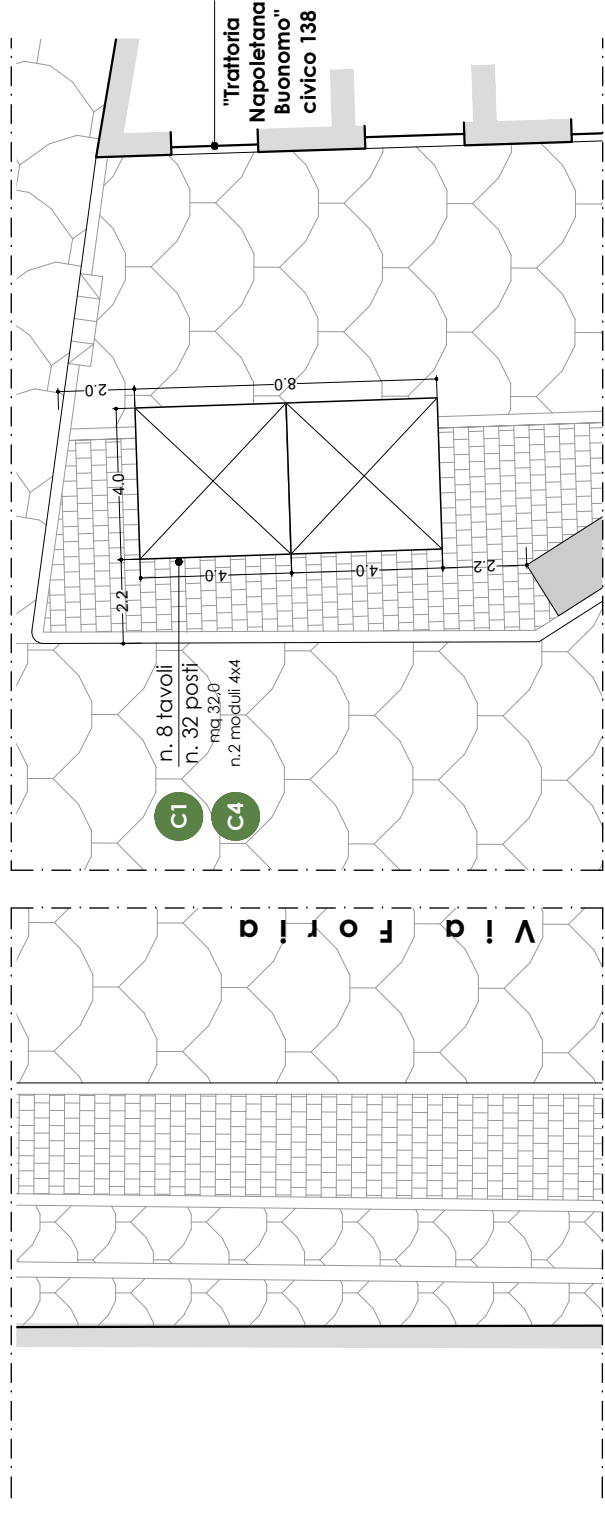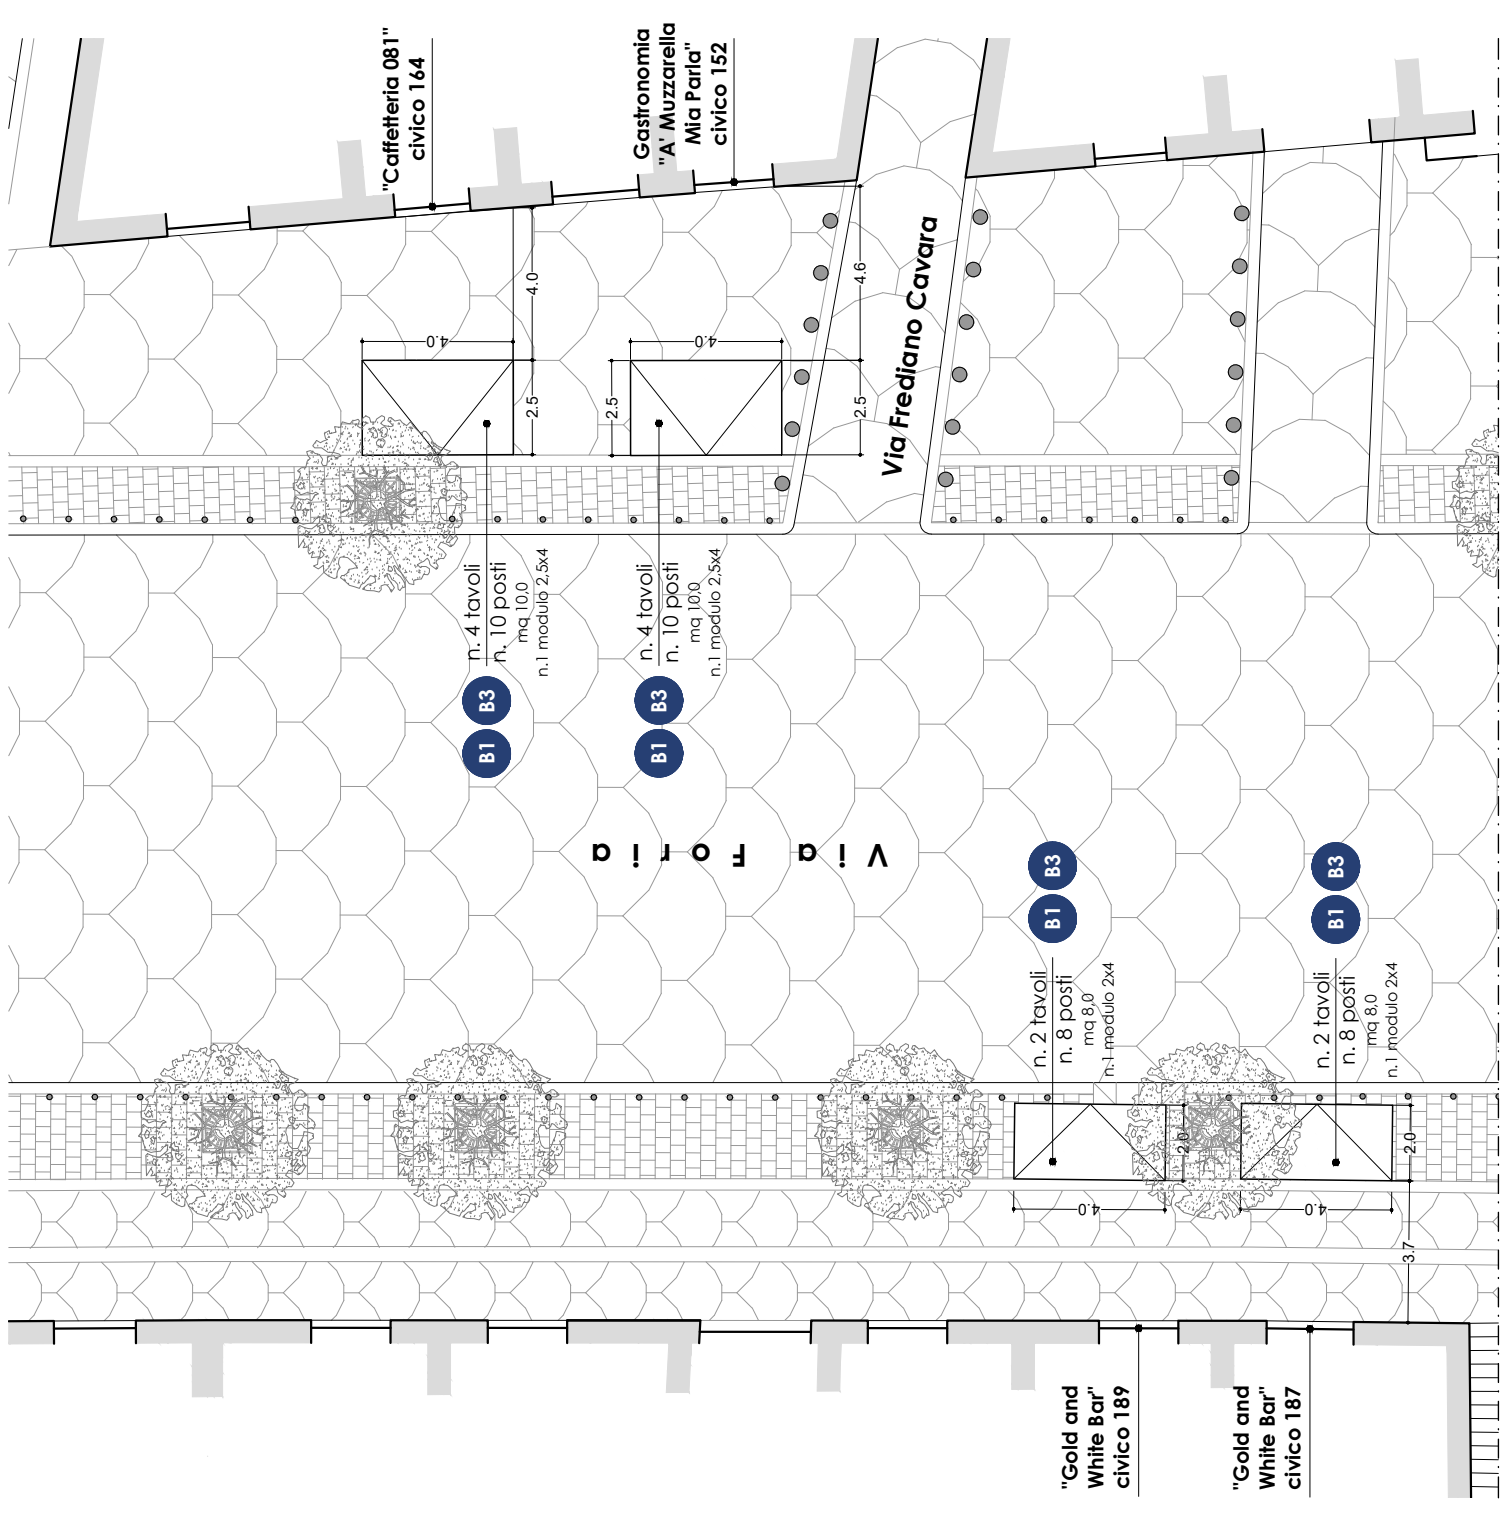

Scala 1:200




Tipologie di dehors consentiti:  
B1, B3, C1, C4

Soluzioni tecniche conformi:  
Schede B1, B3, C1.1, C4.1


Numero posti a sedere: ca 101  
Numero ombrelloni / coperture a teli: 10

Soluzioni tecniche conformi

B1




B3



tipologia B1

- Tavoli e sedie con ombrellone (B1)
- Tavoli e sedie con mezzo ombrellone (B3)


C1.1



tipologia C1.1

Tavoli e sedie con ombrellone e sistemi di delimitazione

C4.1



tipologia C4.1


Tavoli e sedie con copertura stabile a teli e sistemi di delimitazione

Specifiche


- Si suggerisce la risistemazione degli spazi destinati ad occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo B1/B3 e B1/C1 per bar/caffè e C1/C4 per esercizi di ristorazione e affini, a discrezione degli esercenti, seguendo le nuove perimetrazioni;
- i dehors saranno collocati sulla fascia tecnica destinata alle alberature (civici 138, 155/189) o in adiacenza rispetto alla stessa (civici 120, 150/166);
- per i dehors di tipo C1/C4 si suggerisce l'impiego di delimitazioni di tipo rigido omogenee con struttura metallica leggera, aventi parte inferiore fissa in vetro e anta mobile superiore in cristallo di sicurezza a basso impatto visivo, priva di montanti verticali, per la protezione da vento e pioggia durante la stagione invernale;
- per l'altezza delle coperture si rimanda all'**abaco dei moduli attività**;
- si consiglia la scelta di colori chiari ed omogenei per le coperture (cfr. **abaco RAL**), con esclusione di mantovane, velette e teli di chiusura laterali in pvc.



PIANTA

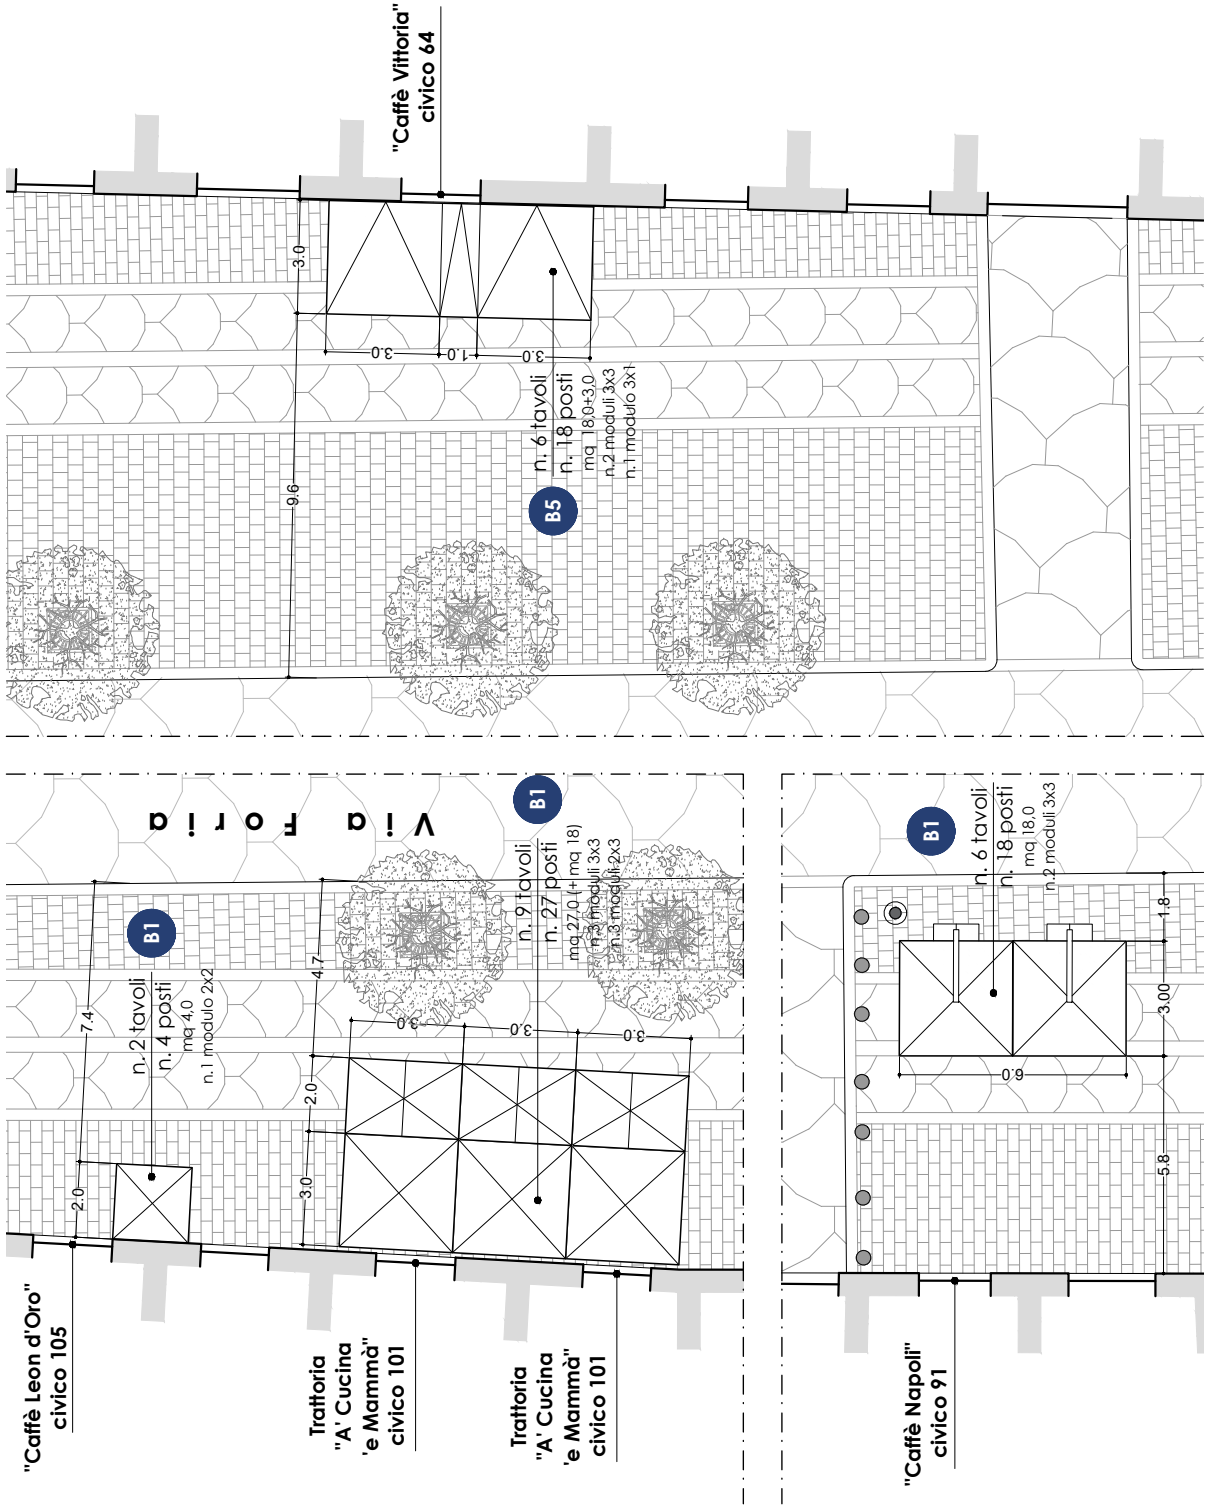

Scala 1:200

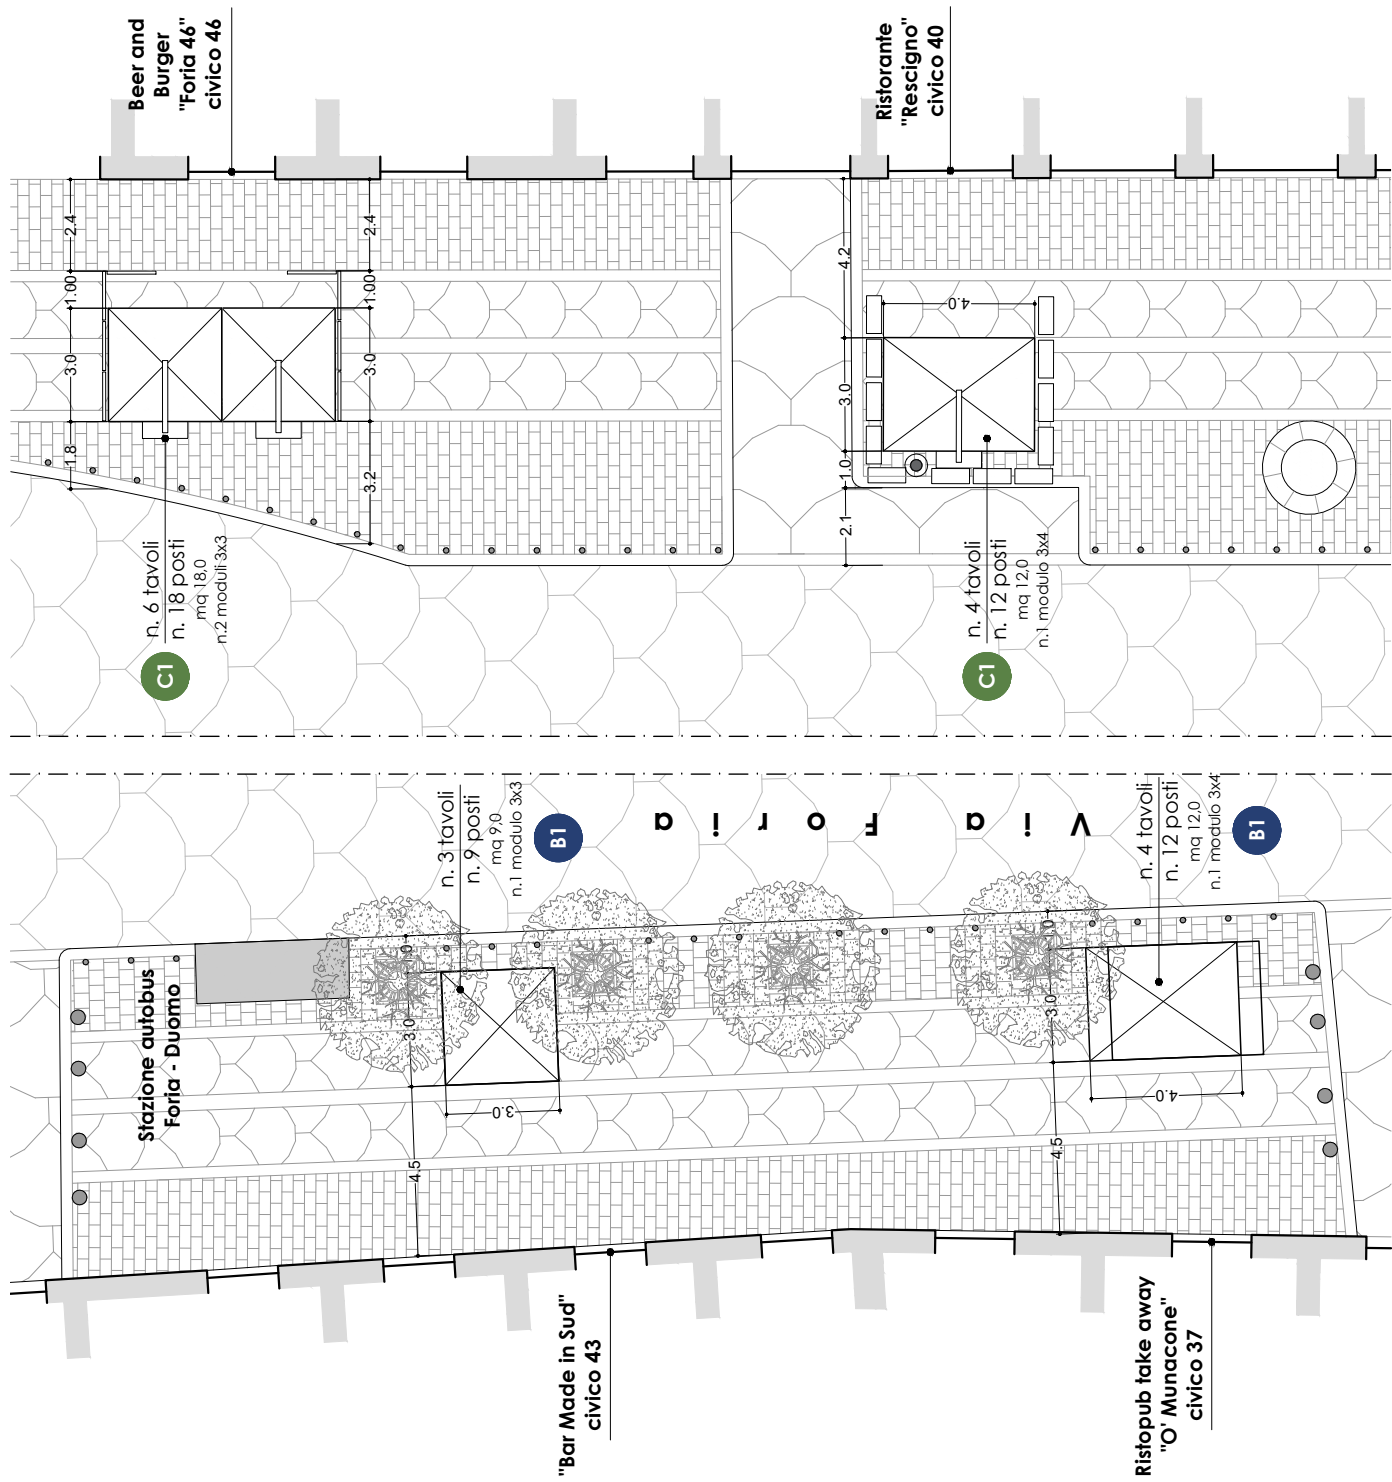

Scala 1:200

Tipologie di dehors presenti:


- B1 Tavoli e sedie con ombrellone
- B5 Tavoli e sedie con tenda a sbarraccio
- C1.1 Tavoli e sedie con ombrellone e sistemi di delimitazione

Numero posti a sedere: ca 118  
Numero ombrelloni: 16


Foto



Trattoria "A' Cucina 'e Mammà"

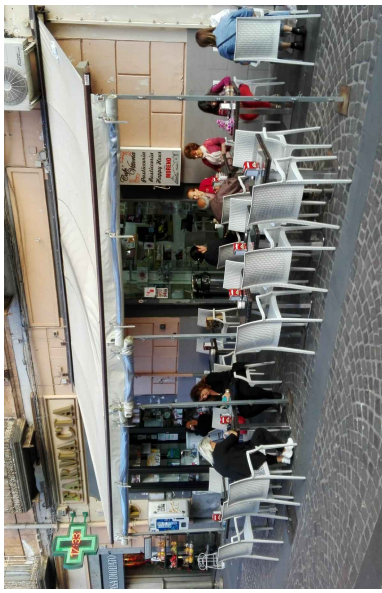

"Caffè Vittoria"

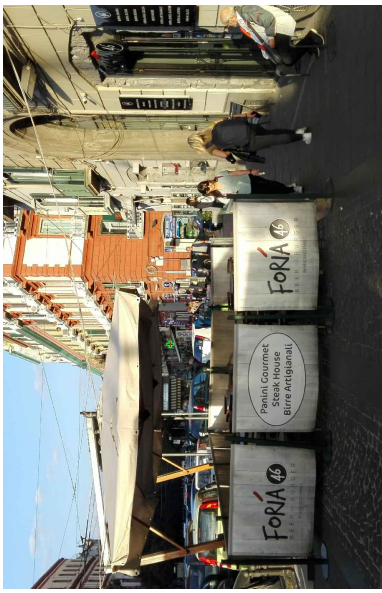

Beer and Burger "Foria 46"





Ristorante "Rescigno"

Criticità




- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza del marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.




PIANTA

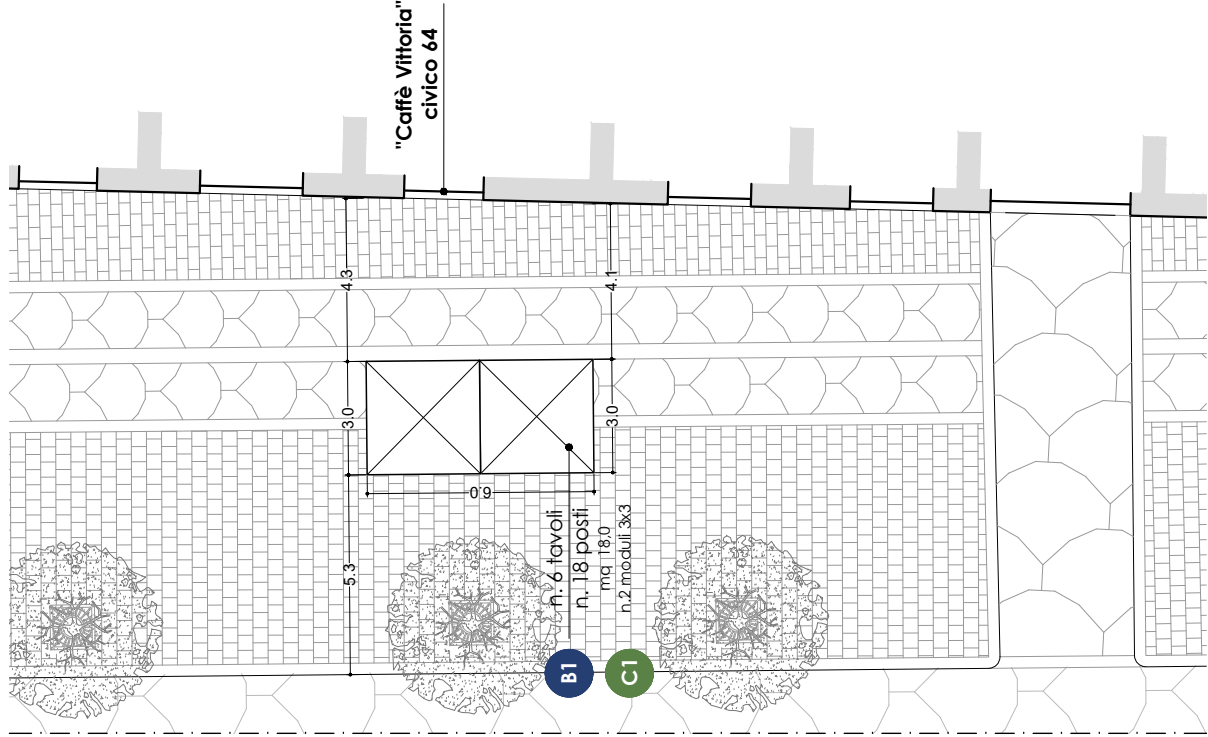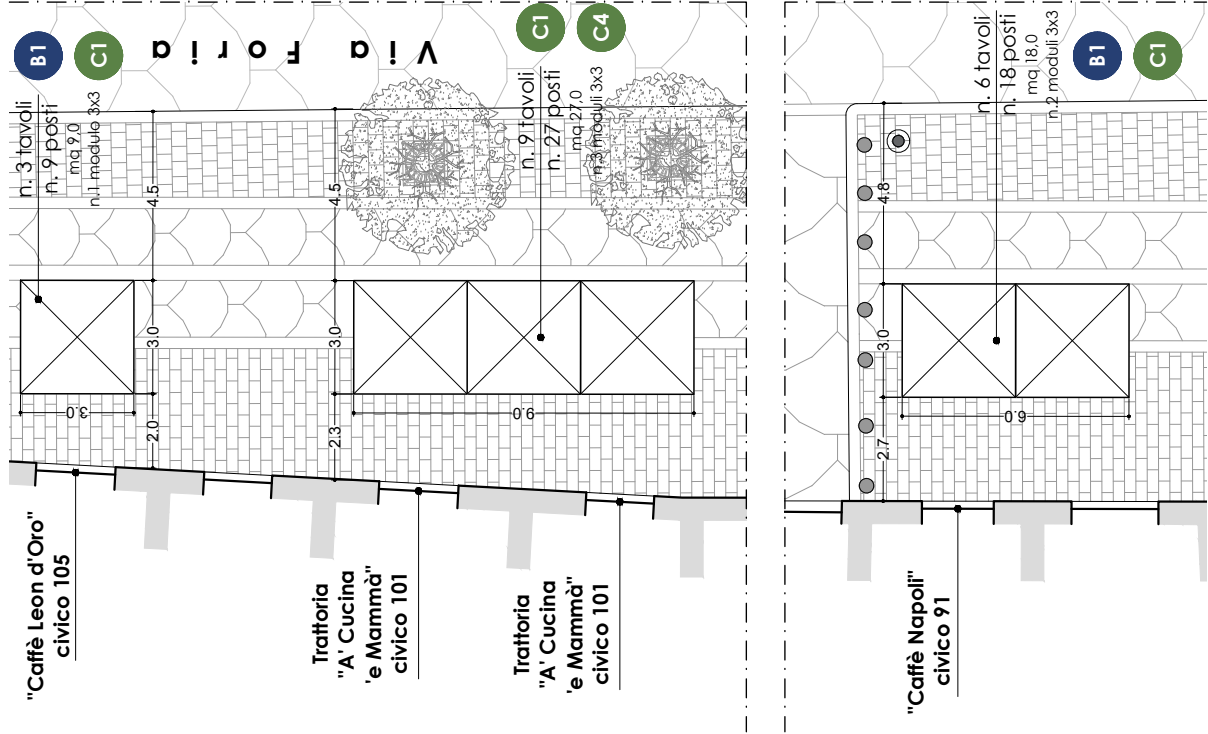

Scala 1:200

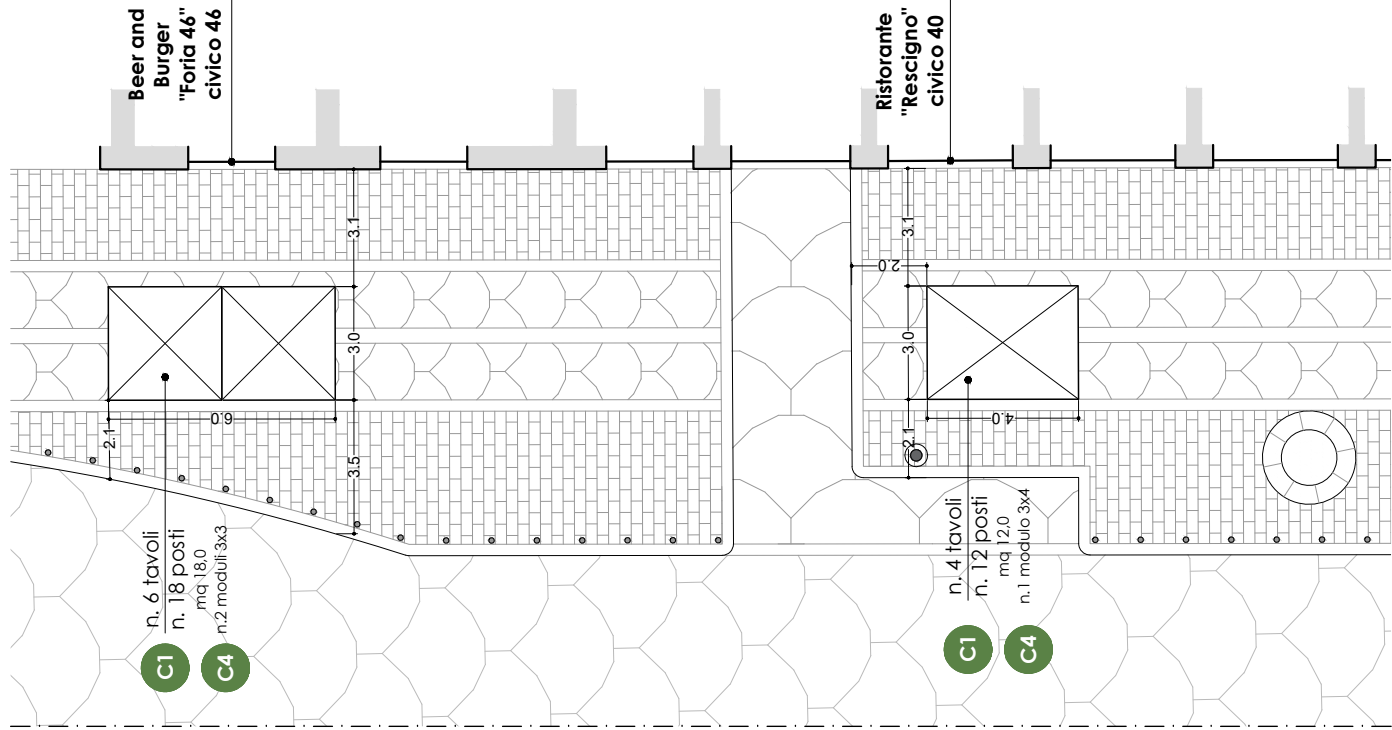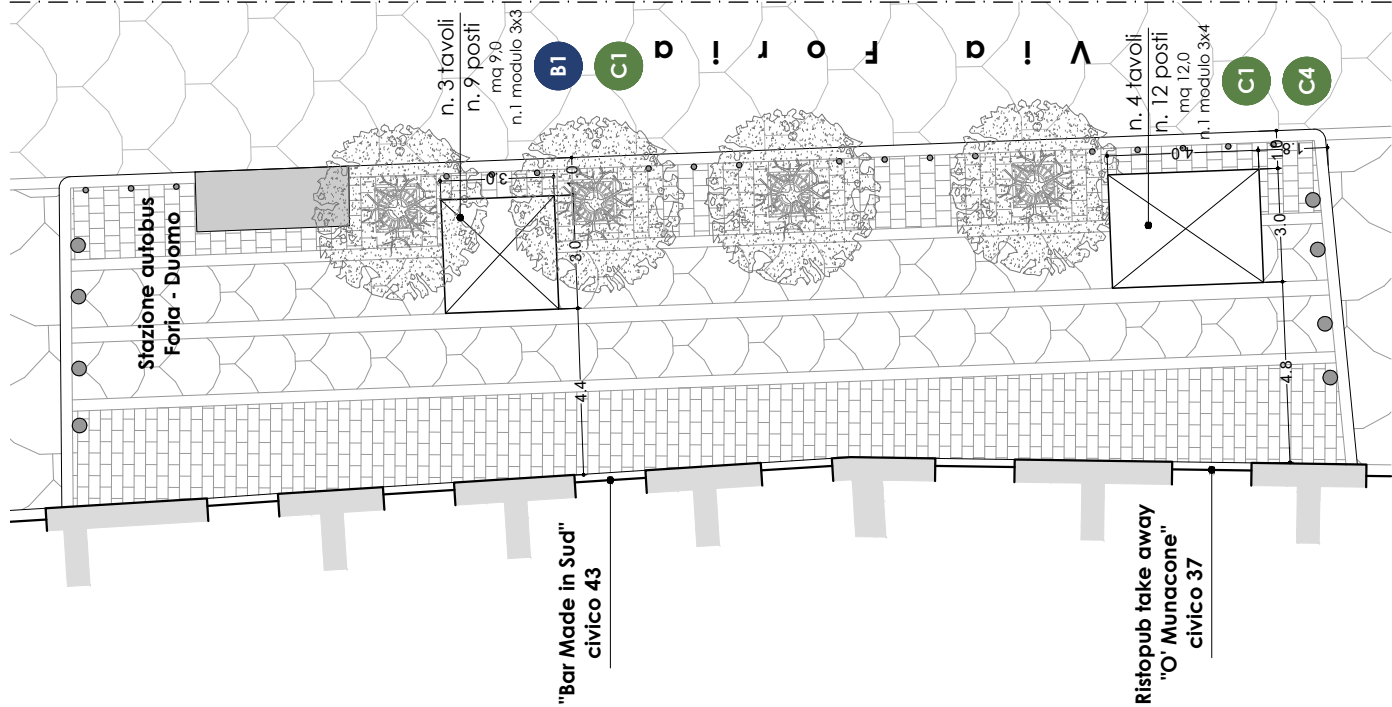

Scala 1:200




Tipologie di dehors consentiti:  
B1, C1, C4

Soluzioni tecniche conformi:  
Schede B1, C1.1, C4.1

Numero posti a sedere: ca 123  
Numero ombrelloni: 13

Soluzioni tecniche conformi


B1



tipologia B1

Tavoli e sedie con ombrellone


C1.1



tipologia C1.1

Tavoli e sedie con ombrellone e sistemi di delimitazione

C4.1



tipologia C4.1


Tavoli e sedie con copertura stabile a teli e sistemi di delimitazione

Specifiche


- Si suggerisce la risistemazione degli spazi destinati ad occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo B1/C1 per bar/caffè e C1/C4 per esercizi di ristorazione e affini, a discrezione degli esercenti, seguendo le nuove perimetrazioni;
- i dehors non potranno mai occupare la linea di compiuvo delle acque piovane dei marciapiedi, individuata dalla fascia centrale di basoli con posa a correre rispetto alla direzione dei fabbricati; saranno pertanto collocati nelle fasce tecniche tangenti alla stessa, come indicato nel grafico;
- per i dehors di tipo C1/C4 si suggerisce l'impiego di delimitazioni di tipo rigido omogenee con struttura metallica leggera, aventi parte inferiore fissa in vetro e anta mobile superiore in cristallo di sicurezza a basso impatto visivo, priva di montanti verticali, per la protezione da vento e pioggia durante la stagione invernale;
- per l'altezza delle coperture si rimanda all'**abaco dei moduli attività**; si consiglia la scelta di colori chiari ed omogenei per le coperture, con esclusione di mantovane, vele e teli di chiusura laterali in pvc.



PIANTA

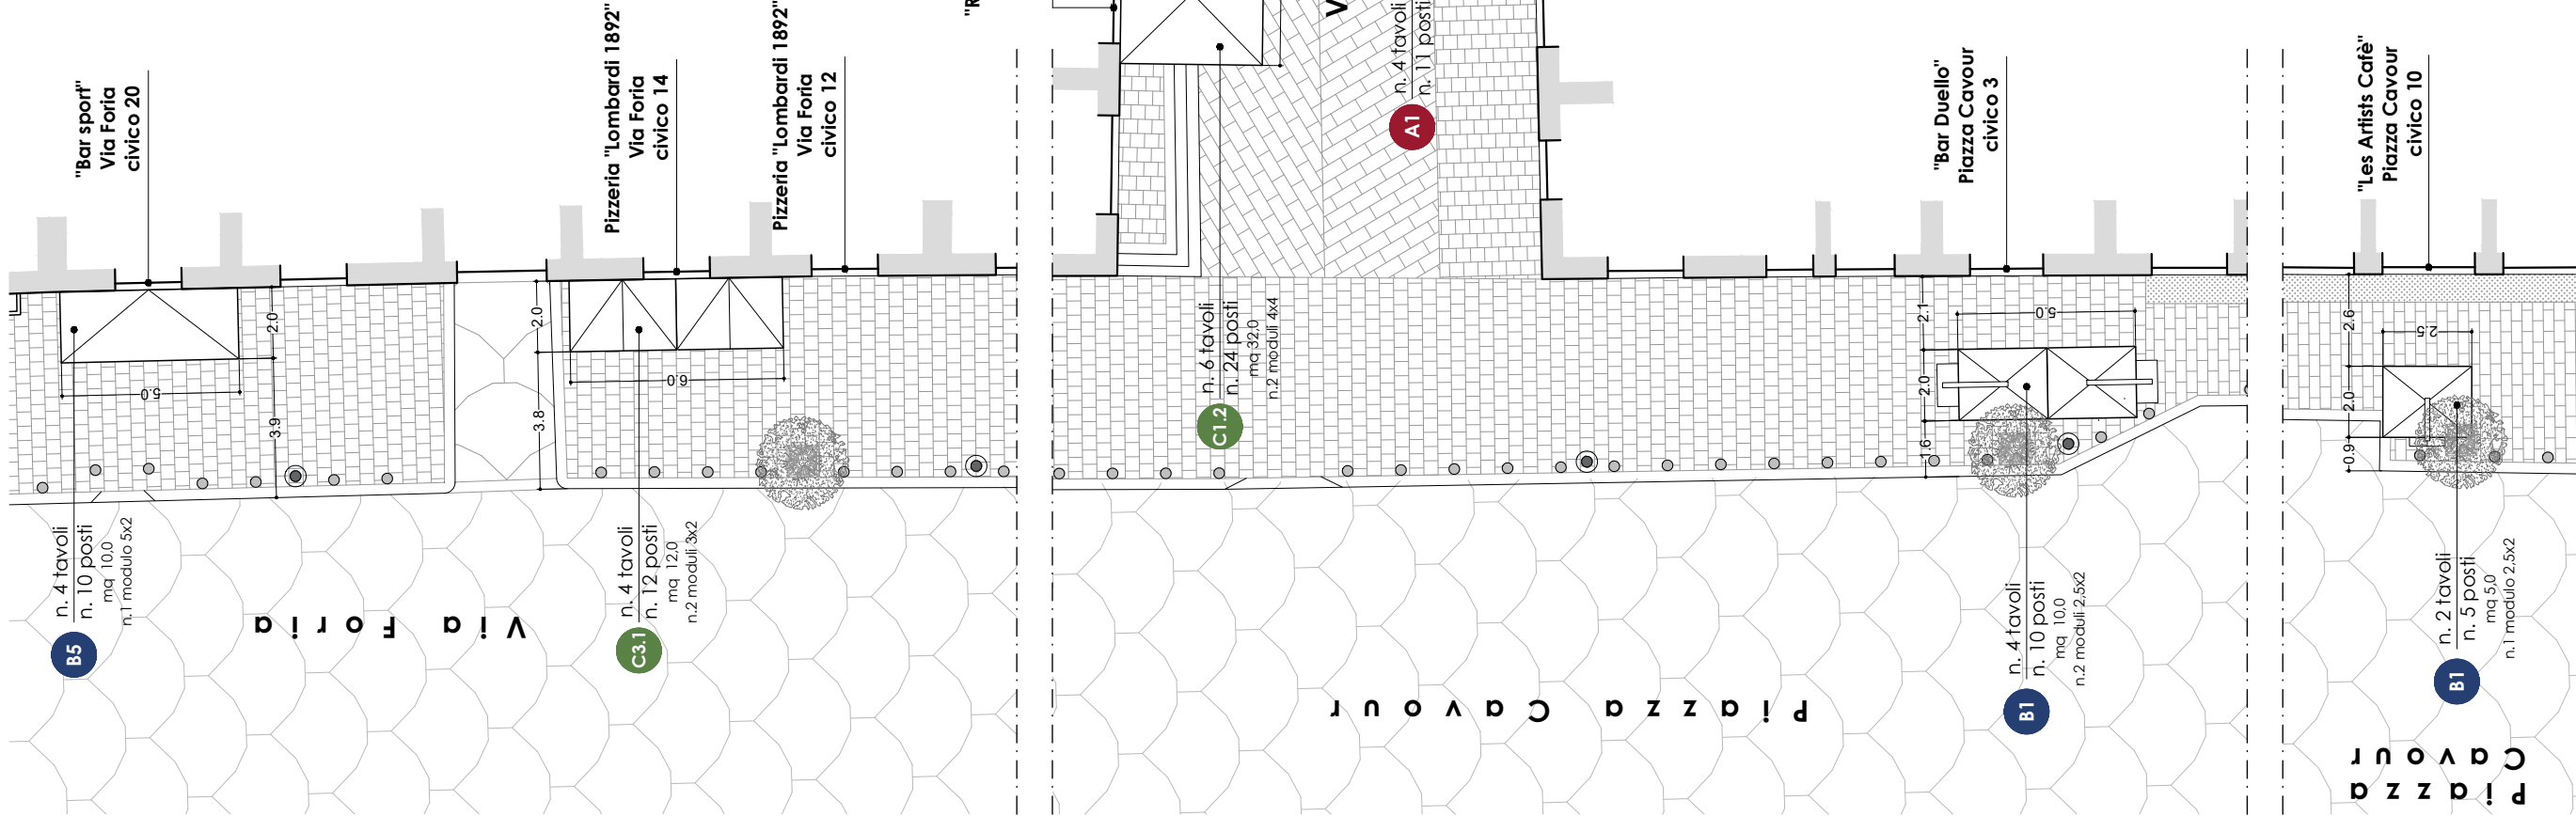

Scala 1:200




**Tipologie di dehors presenti:**

- A1** Tavoli e sedie
- B1** Tavoli e sedie con ombrellone
- B5** Tavoli e sedie con tenda a sbarraccio (e sistemi di delimitazione)
- C1.2** Tavoli e sedie con ombrellone, sistemi di delimitazione ed elementi sollevanti
- C3.1** Tavoli e sedie con mezzo ombrellone e sistemi di delimitazione

**Numero posti a sedere:** ca 72

**Numero ombrelloni / tende / coperture:** 8


Foto

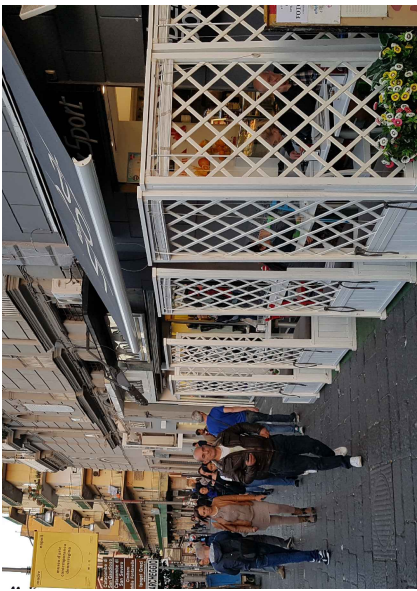

"Bar Sport"



Pizzeria "Lombardi 1892"

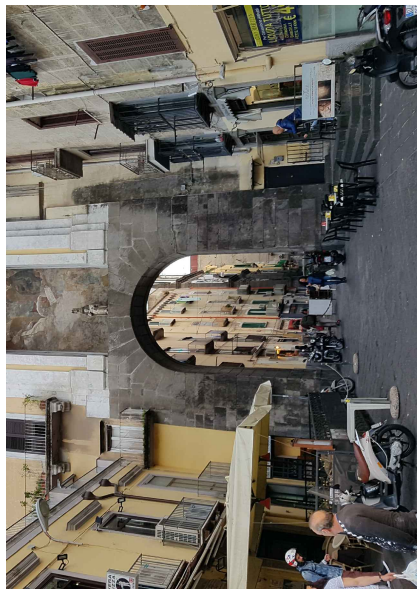

"Caffetteria Marino" / "Ristorante Pizzeria Capasso"




"Les Artists Café"

Criticità

- I dehors rilevati non presentano caratteristiche dimensionali, tipologiche, tecnologiche e cromatiche omogenee;
- si rileva una eccessiva disomogeneità degli arredi per il tratto di riferimento;
- si rileva la presenza di teli di chiusura perimetrale in PVC trasparente durante la stagione autunnale/invernale;
- le dimensioni dei dehors risultano in alcuni casi inadeguate in rapporto alla larghezza del marciapiede, ostacolando parzialmente i flussi pedonali.




PIANTA

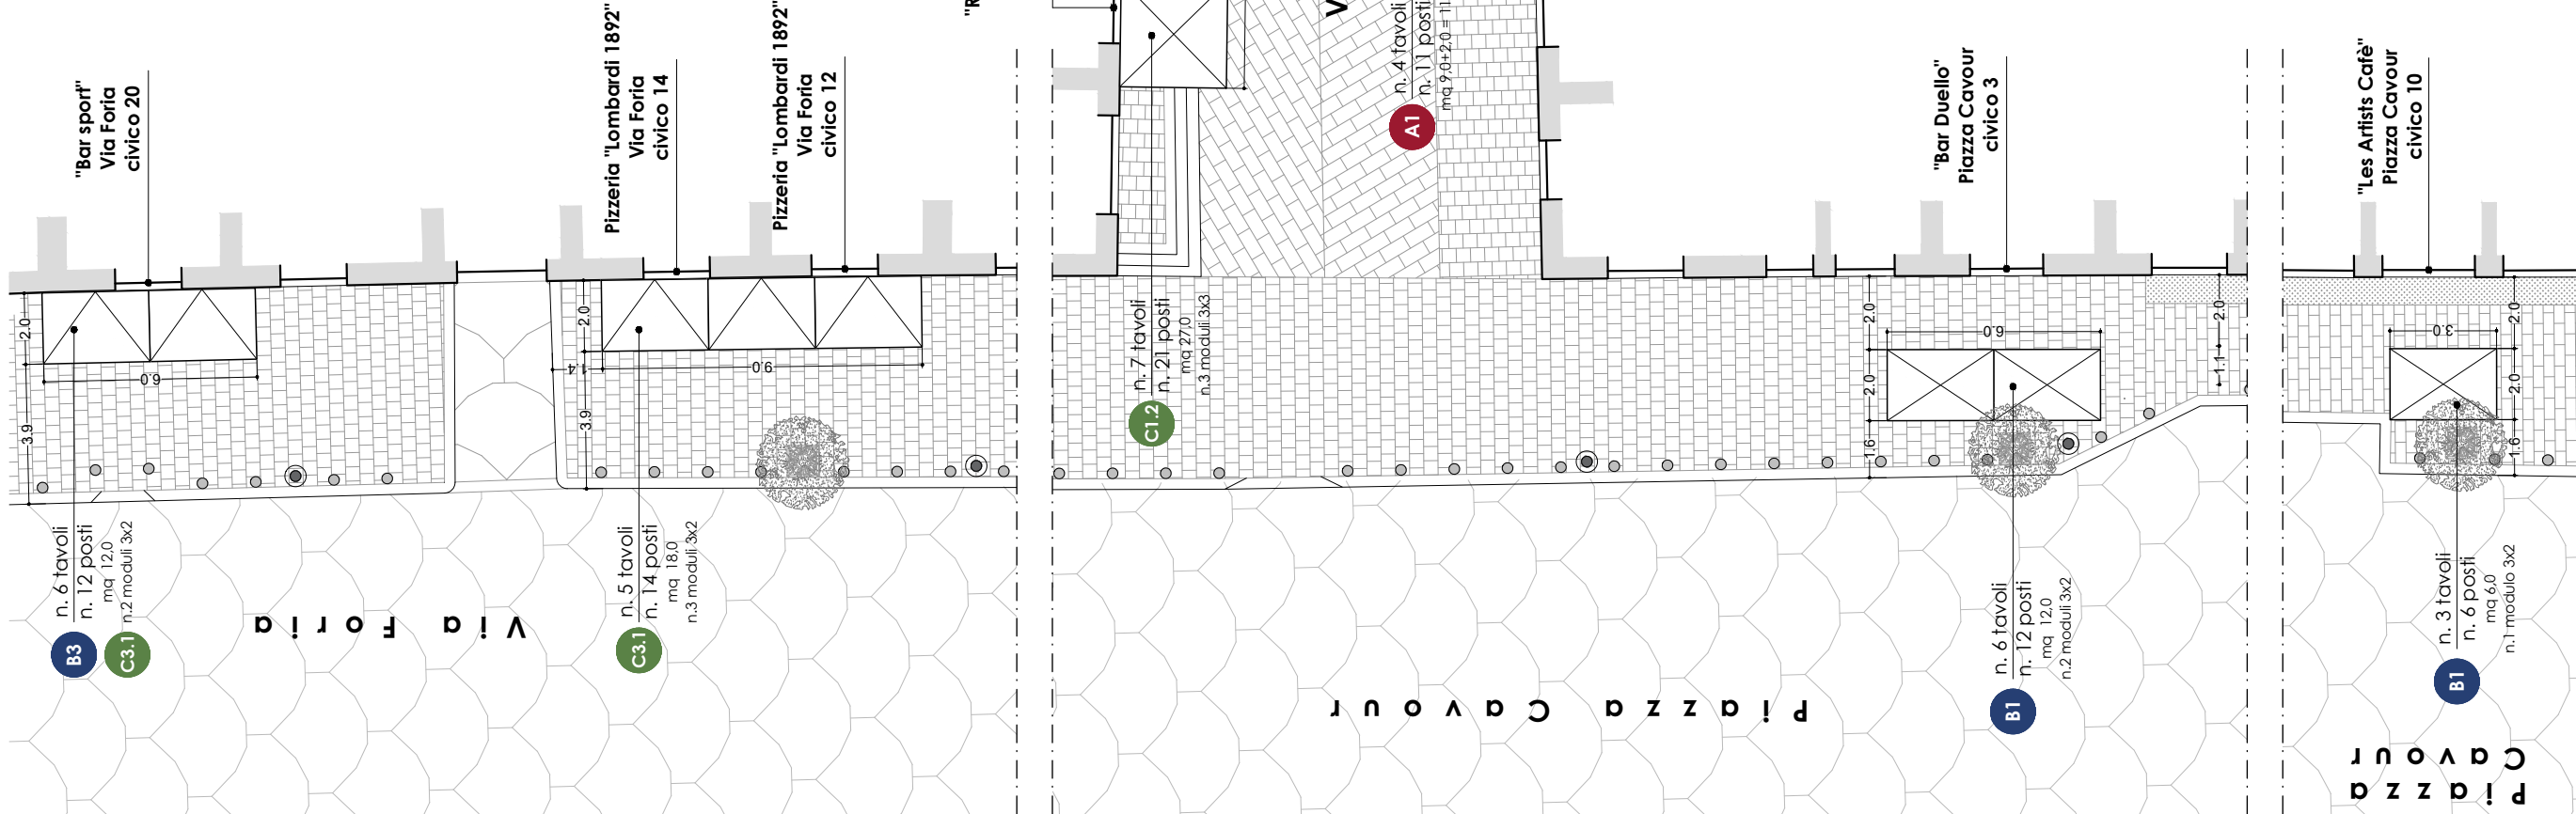


Tipologie di dehors consentiti:  
A1, B1, B3, C1, C3  
Soluzioni tecniche conformi:  
Schede A1, B1, B3, C1.2, C3.1

Numero posti a sedere: ca 73  
Numero ombrelloni / mezzi ombrelloni: 11

Soluzioni tecniche conformi

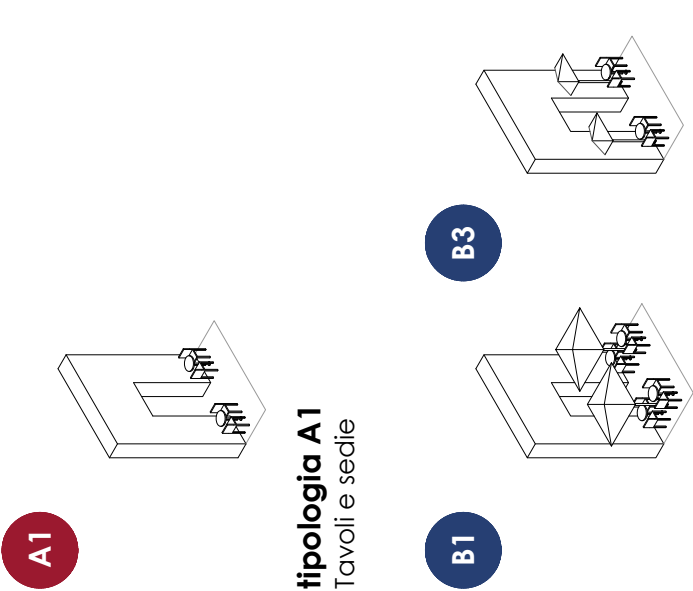


tipologia A1  
Tavoli e sedie

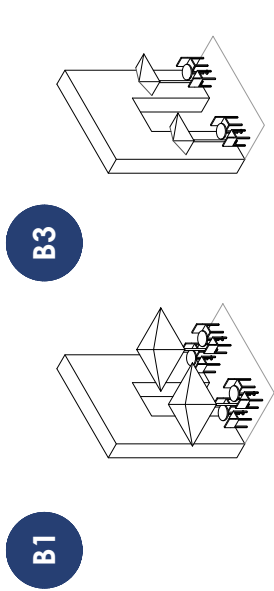

tipologia B1

- Tavoli e sedie con ombrellone (B1)
- Tavoli e sedie con mezzo ombrellone (B3)

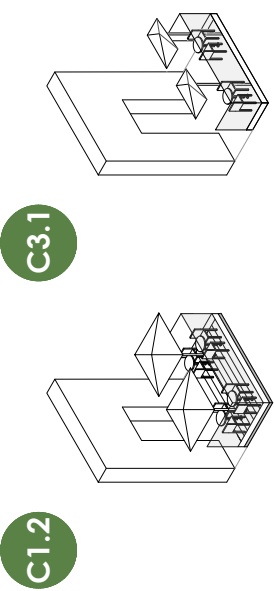

tipologia C1.2

tipologia C3.1

- Tavoli e sedie con ombrellone, sistemi di delimitazione ed elementi sollevanti (C1.2)
- Tavoli e sedie con mezzo ombrellone e sistemi di delimitazione (C3.1)

Specifiche

- Si suggerisce la sistemazione degli spazi destinati ad occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo B1, B3/C3, e C1 a discrezione degli esercenti ove specificato, seguendo le nuove perimetrazioni;
- i dehors saranno collocati nella fascia tecnica avente una larghezza di 2 mt adiacente ai fabbricati (Via Foria) o distanziati di 2 mt da questi ultimi per favorire il passaggio pedonale (Piazza Cavour);
- per i dehors di tipo C1 e C3 si suggerisce l'impiego di delimitazioni di tipo rigido omogenee con struttura metallica leggera, aventi parte inferiore fissa in vetro e anta mobile superiore in cristallo di sicurezza a basso impatto visivo, priva di montanti verticali, per la protezione da vento e pioggia durante la stagione invernale;
- per l'altezza delle coperture si rimanda all'**abaco dei moduli attività**;
- si consiglia la scelta di colori chiari ed omogenei per le coperture, con esclusione di mantovane, vele e teli di chiusura laterali in pvc.